

雨がふらず、水がたりません


このチラシは
節水を
お願いする地域
にお配りしています



40%

以上削減にご協力ください

本年4月に発生した県営高田発電所の水圧管路の破断事故に伴い、正善寺浄水場を中心に水道水を供給してきましたが、まとまった降雨がなく正善寺ダムの貯水量が低下しています。

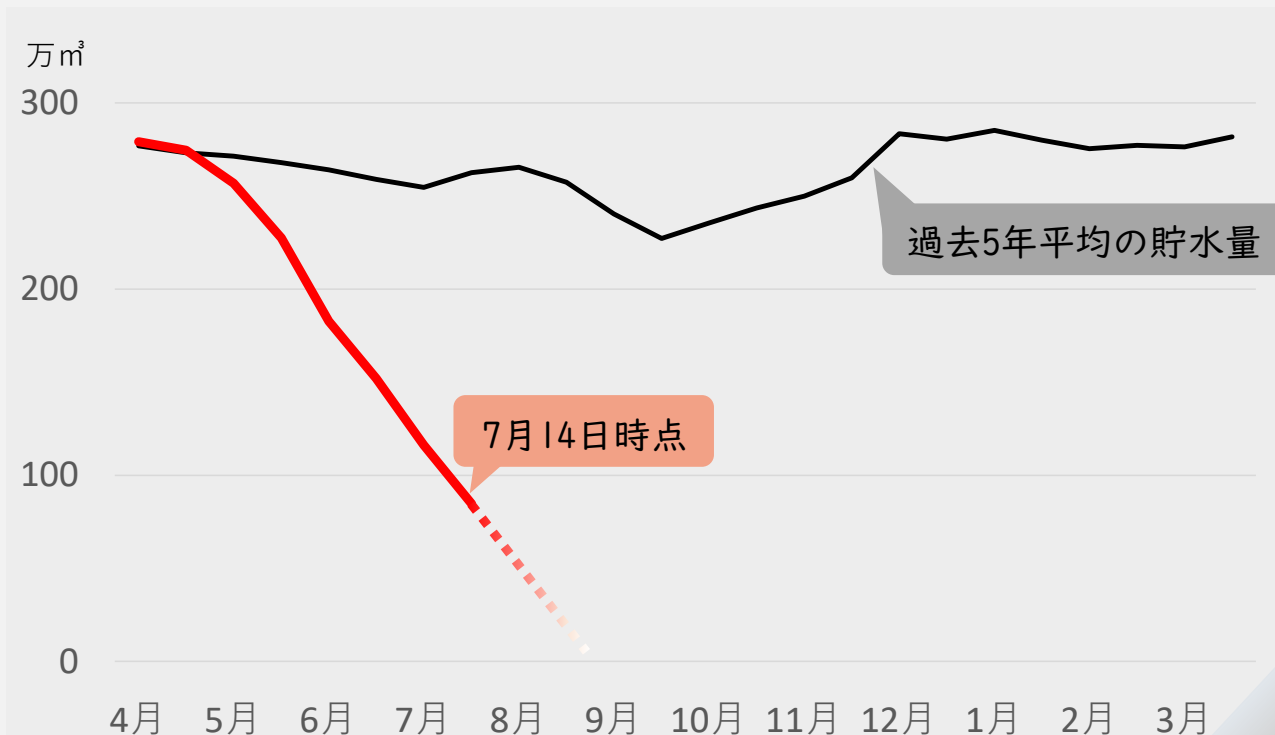

 このままだとダムの水がなくなります

裏面へ

お問い合わせ先

上越市ガス水道局 渇水対策本部（供給計画課）

025-520-7515



普段より40%以上（1日あたり約200L）の
節水となるよう、ご協力をお願いします

①洗濯




洗濯を2回から
1回にまとめた場合

約100L
節水！

- ☑ まとめて洗い、洗濯の回数を減らす
- ☑ お風呂の残り湯を利用する

②お風呂




シャワーを
4分止めた場合

約40L
節水！

- ☑ シャワーをこまめに止め、
手短に済ませる
- ☑ 残り湯を再利用する
（洗濯や庭木などの水やり）
- ☑ お風呂の湯量を少なめにする

③台所



すすぎ時間を
3分縮めた場合

約30L
節水！

- ☑ 水を流したままにしない
- ☑ 油污れは紙等で拭き取ってから洗う

④その他



合計で3分
水を止めた場合

約30L
節水！

- ☑ 歯みがきや洗顔の際には、
水を流したままにしない
- ☑ 洗車を控える

①～④を合計すると

約200L の節水に！

※上記の例は一例です

各ご家庭の生活様式にあわせて工夫していただくようお願いします



熱中症予防のため、水分はこまめに補給してください。

ご不便をおかけしますが、
市民の皆さん一人ひとりの節水の取組が不可欠です