



【仮設】配管平面図 S=1:500




【仮設水道】TSVP φ 75(89.0) L=174.6m、給水管N=1件

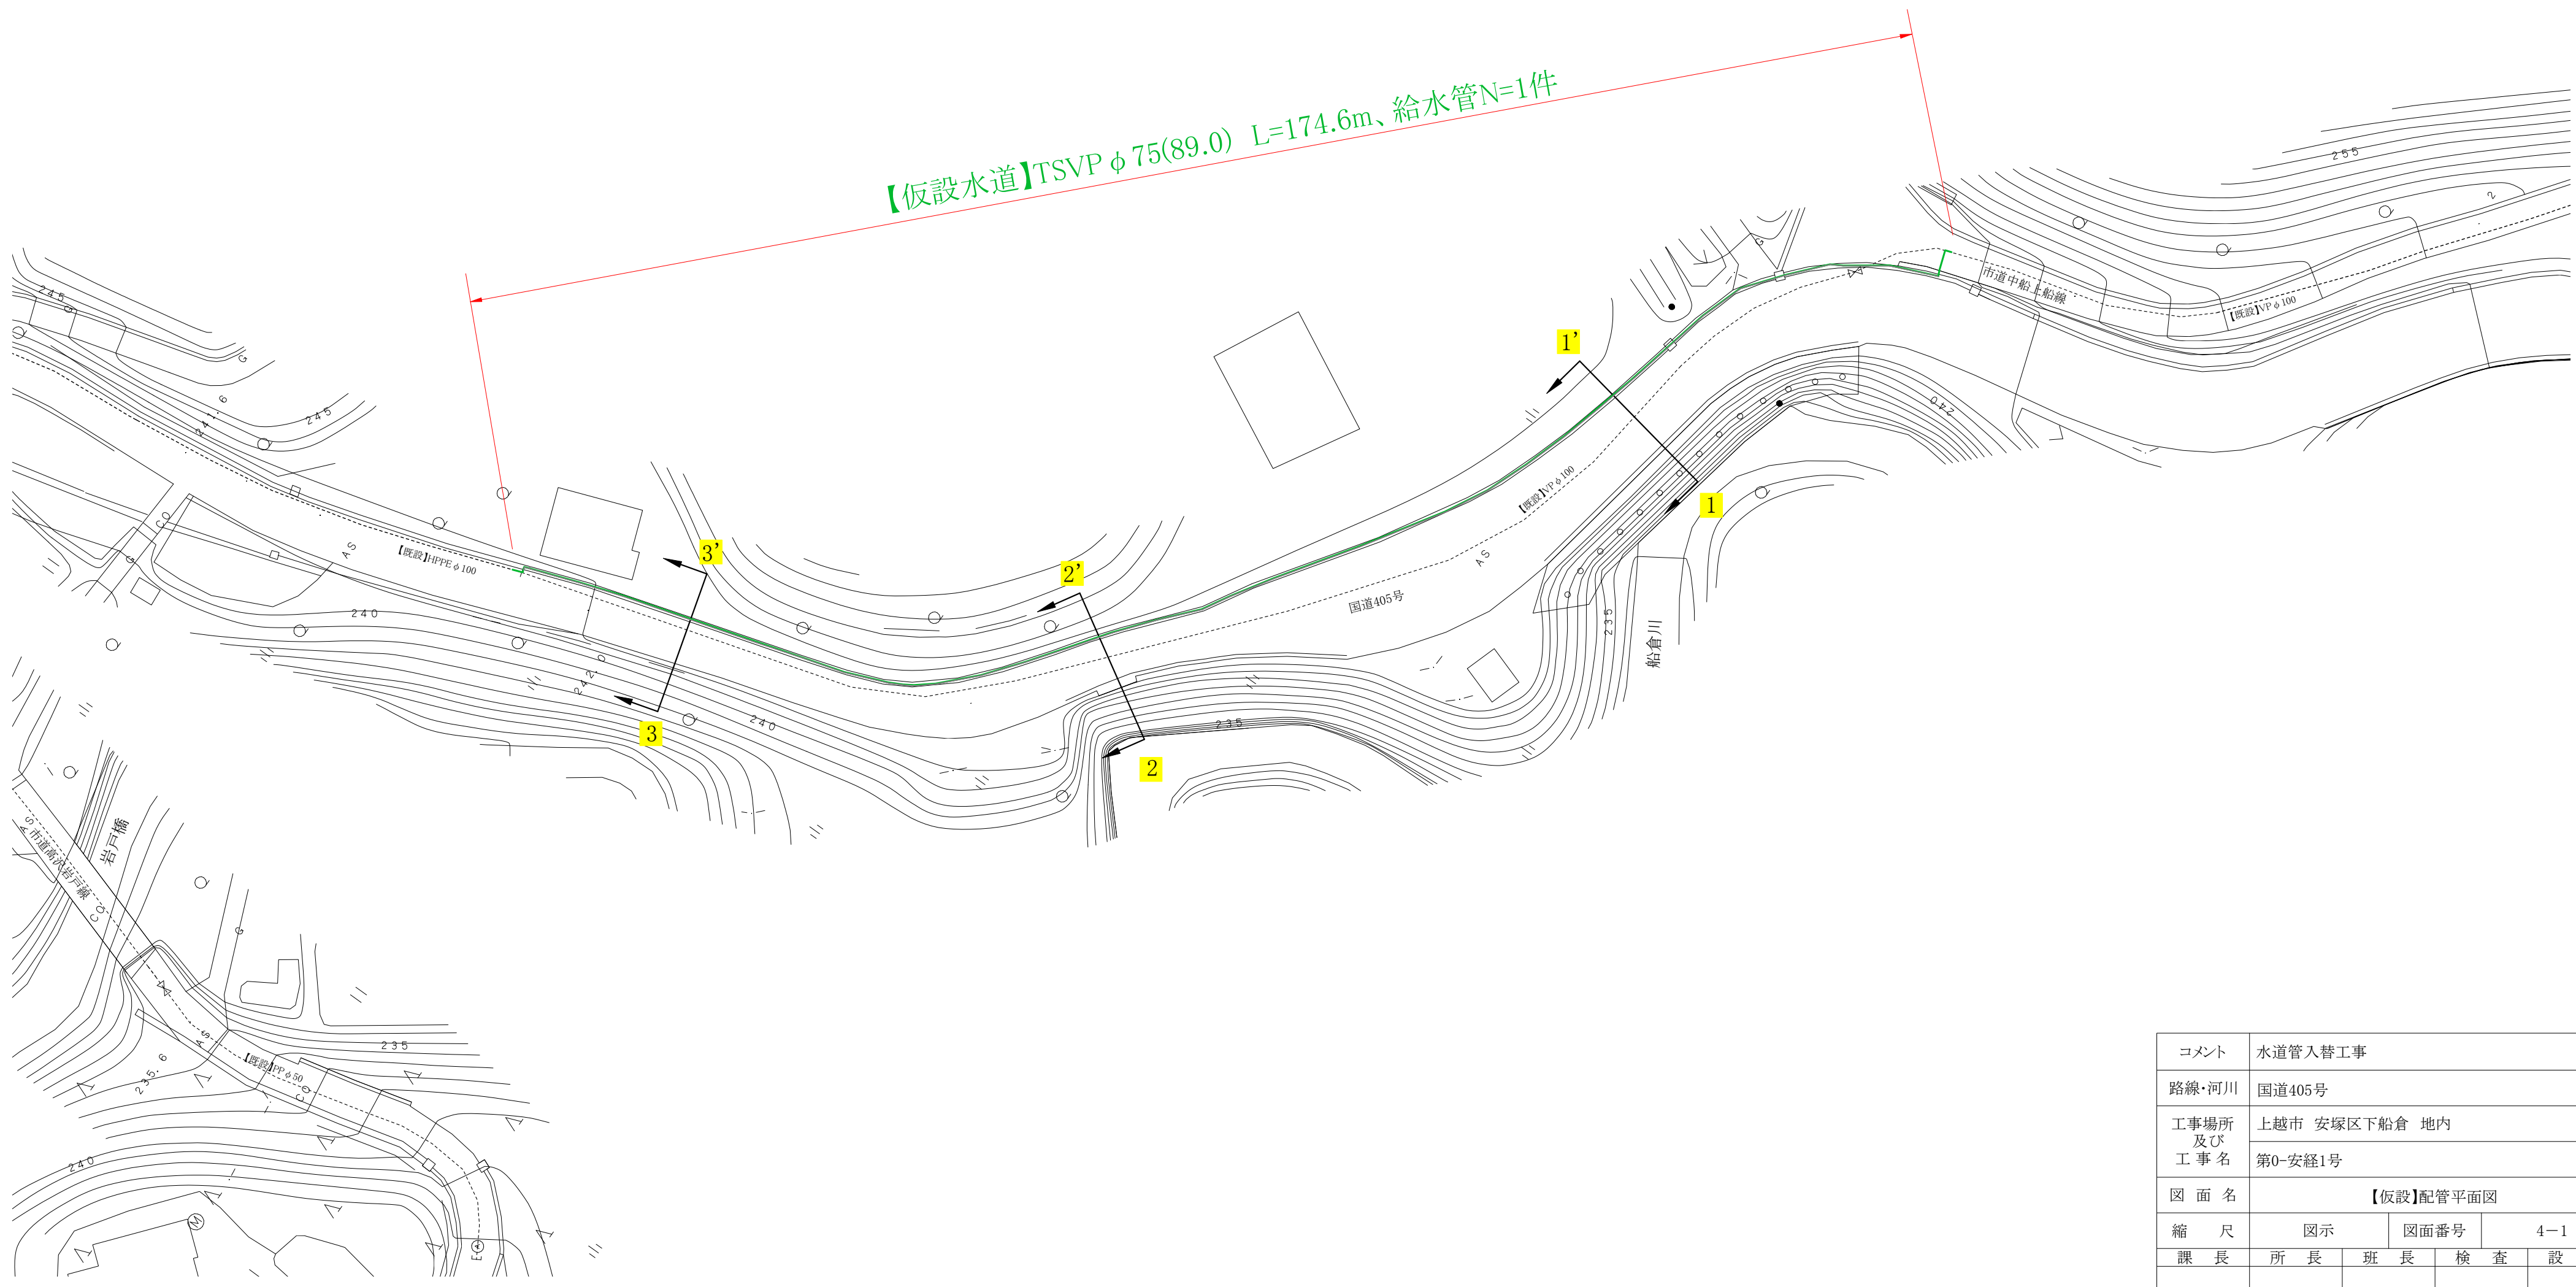


コメント	水道管入替工事				
路線・河川	国道405号				
工事場所 及び 工事名	上越市 安塚区下船倉 地内				
	第0-安経1号				
図面名	【仮設】配管平面図				
縮尺	図示		図面番号		4-1
課長	所長	班長	検査	設計	
上越市ガス水道局					

【本設】配管平面図 S=1:500






【本設水道】HPPE φ 100(125.0) L=169.1m、給水管N=1件

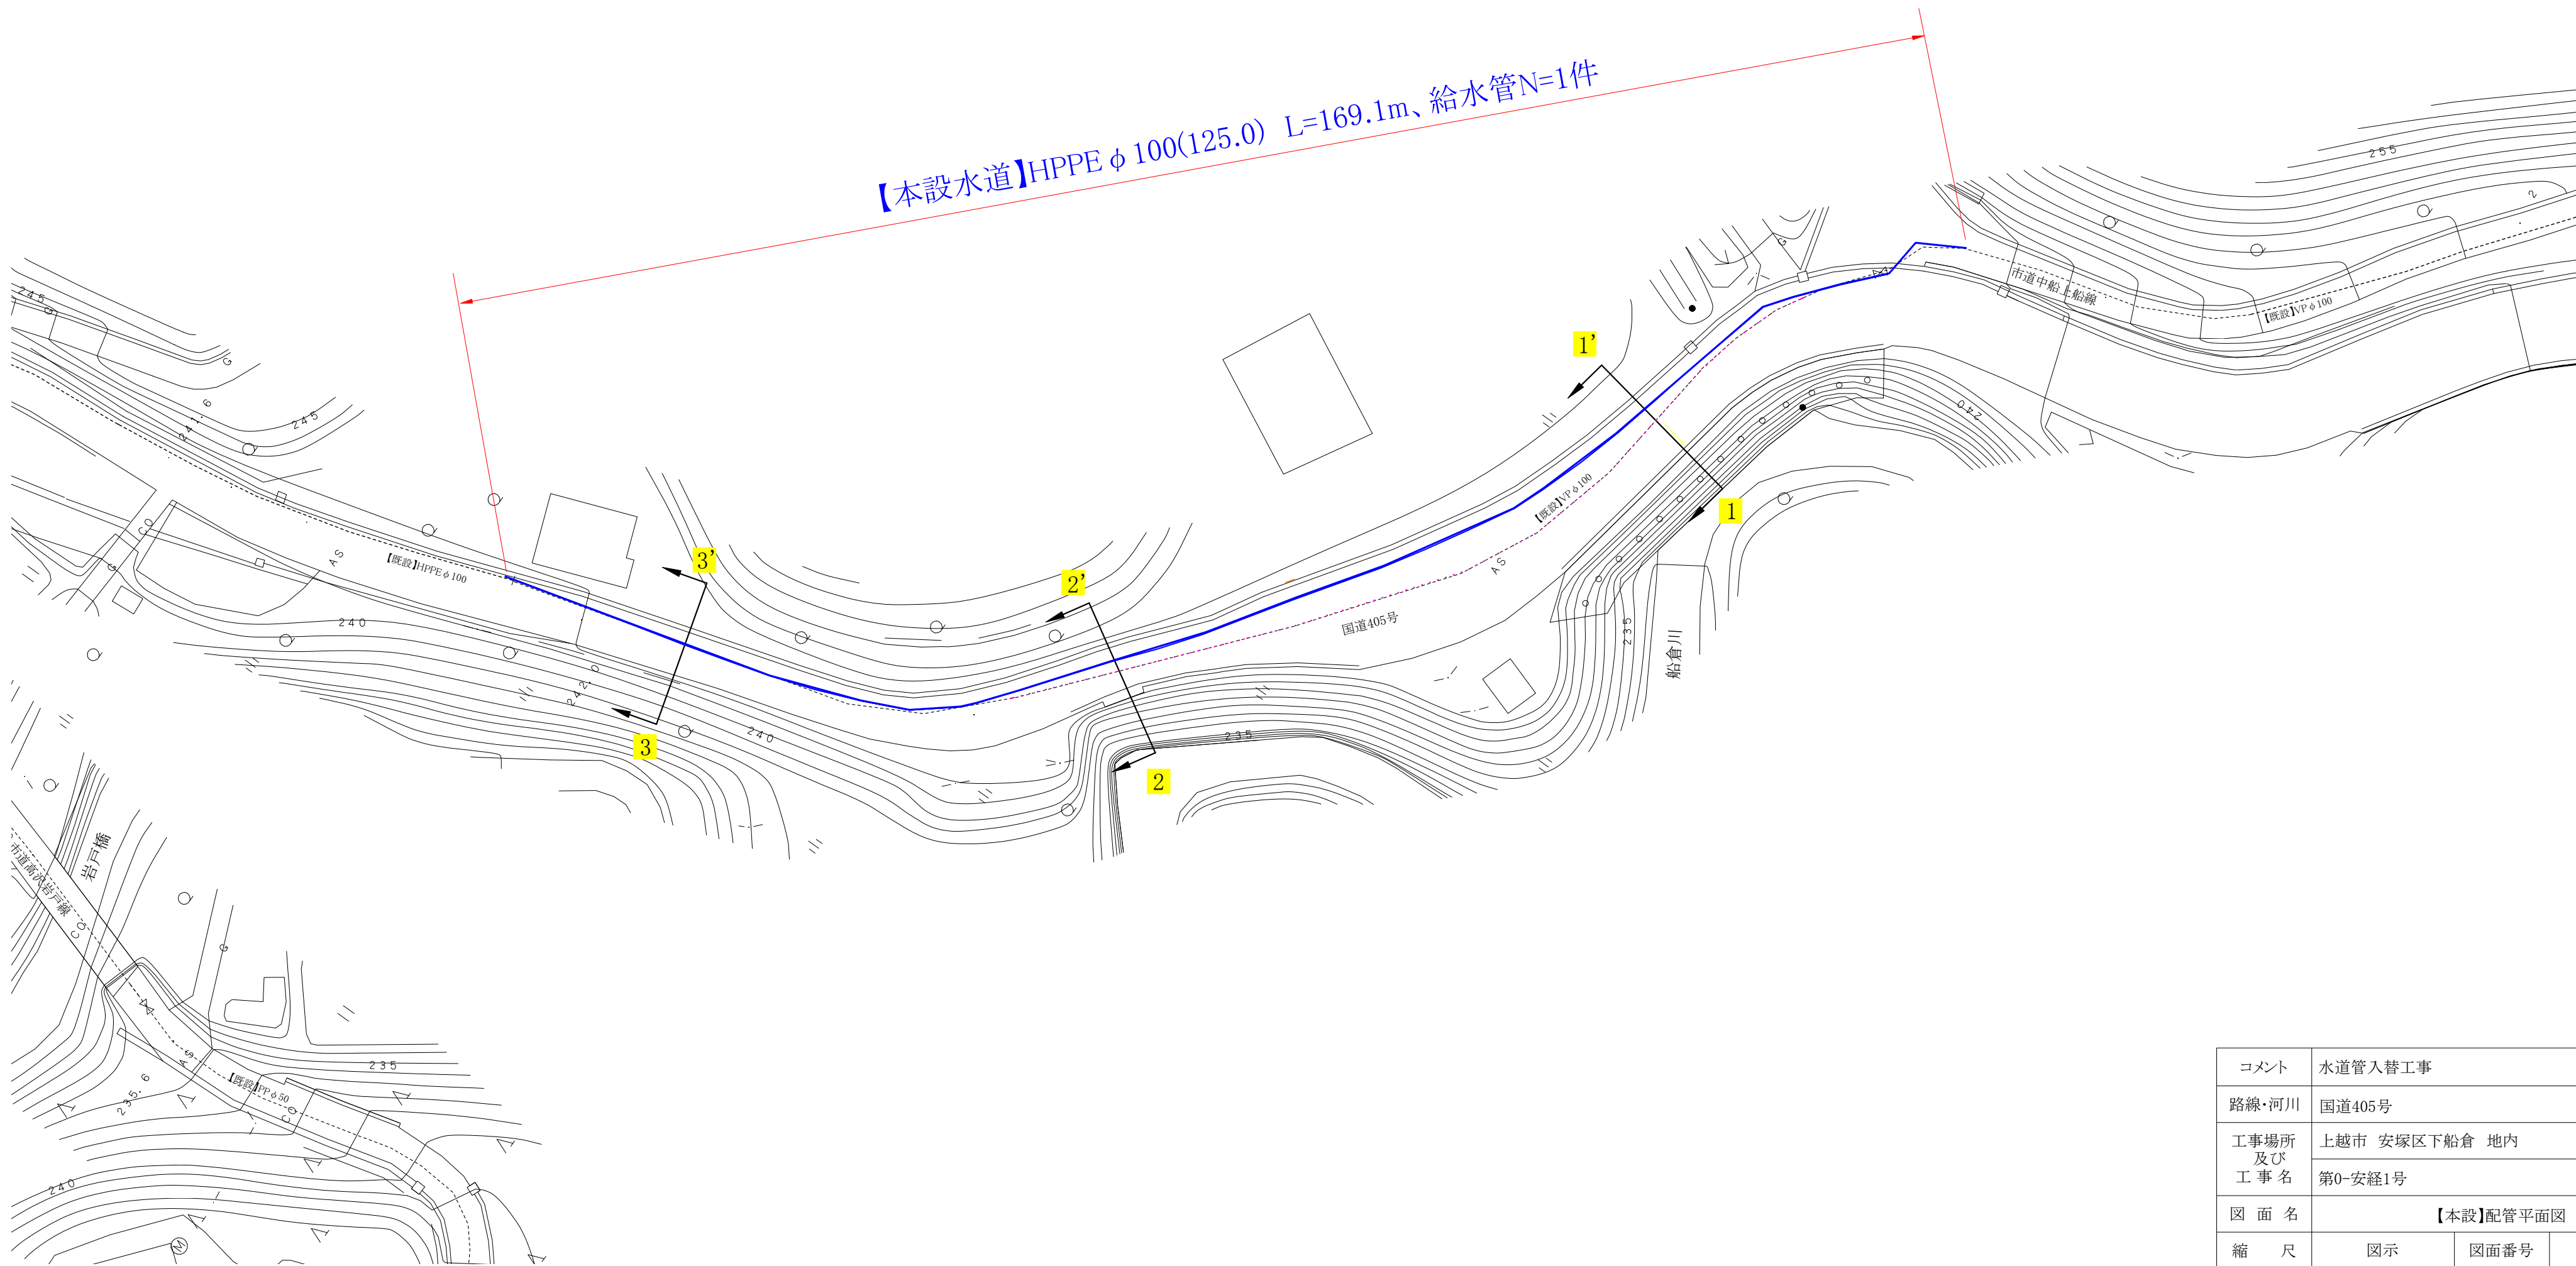


コメント	水道管入替工事				
路線・河川	国道405号				
工事場所 及び 工事名	上越市 安塚区下船倉 地内				
	第0-安経1号				
図 面 名	【本設】配管平面図				
縮 尺	図 示		図面番号		4-2
課 長	所 長	班 長	検 査	設 計	
上 越 市 ガ ス 水 道 局					

横断図 S=1:100



コメント	水道管入替工事				
路線・河川	国道405号				
工事場所 及び 工事名	上越市 安塚区下船倉 地内				
	第0-安経1号				
図面名	横断図				
縮尺	図示		図面番号	4-3	
課長	所長	班長	検査	設計	
上越市ガス水道局					

配管詳細図 S=Free

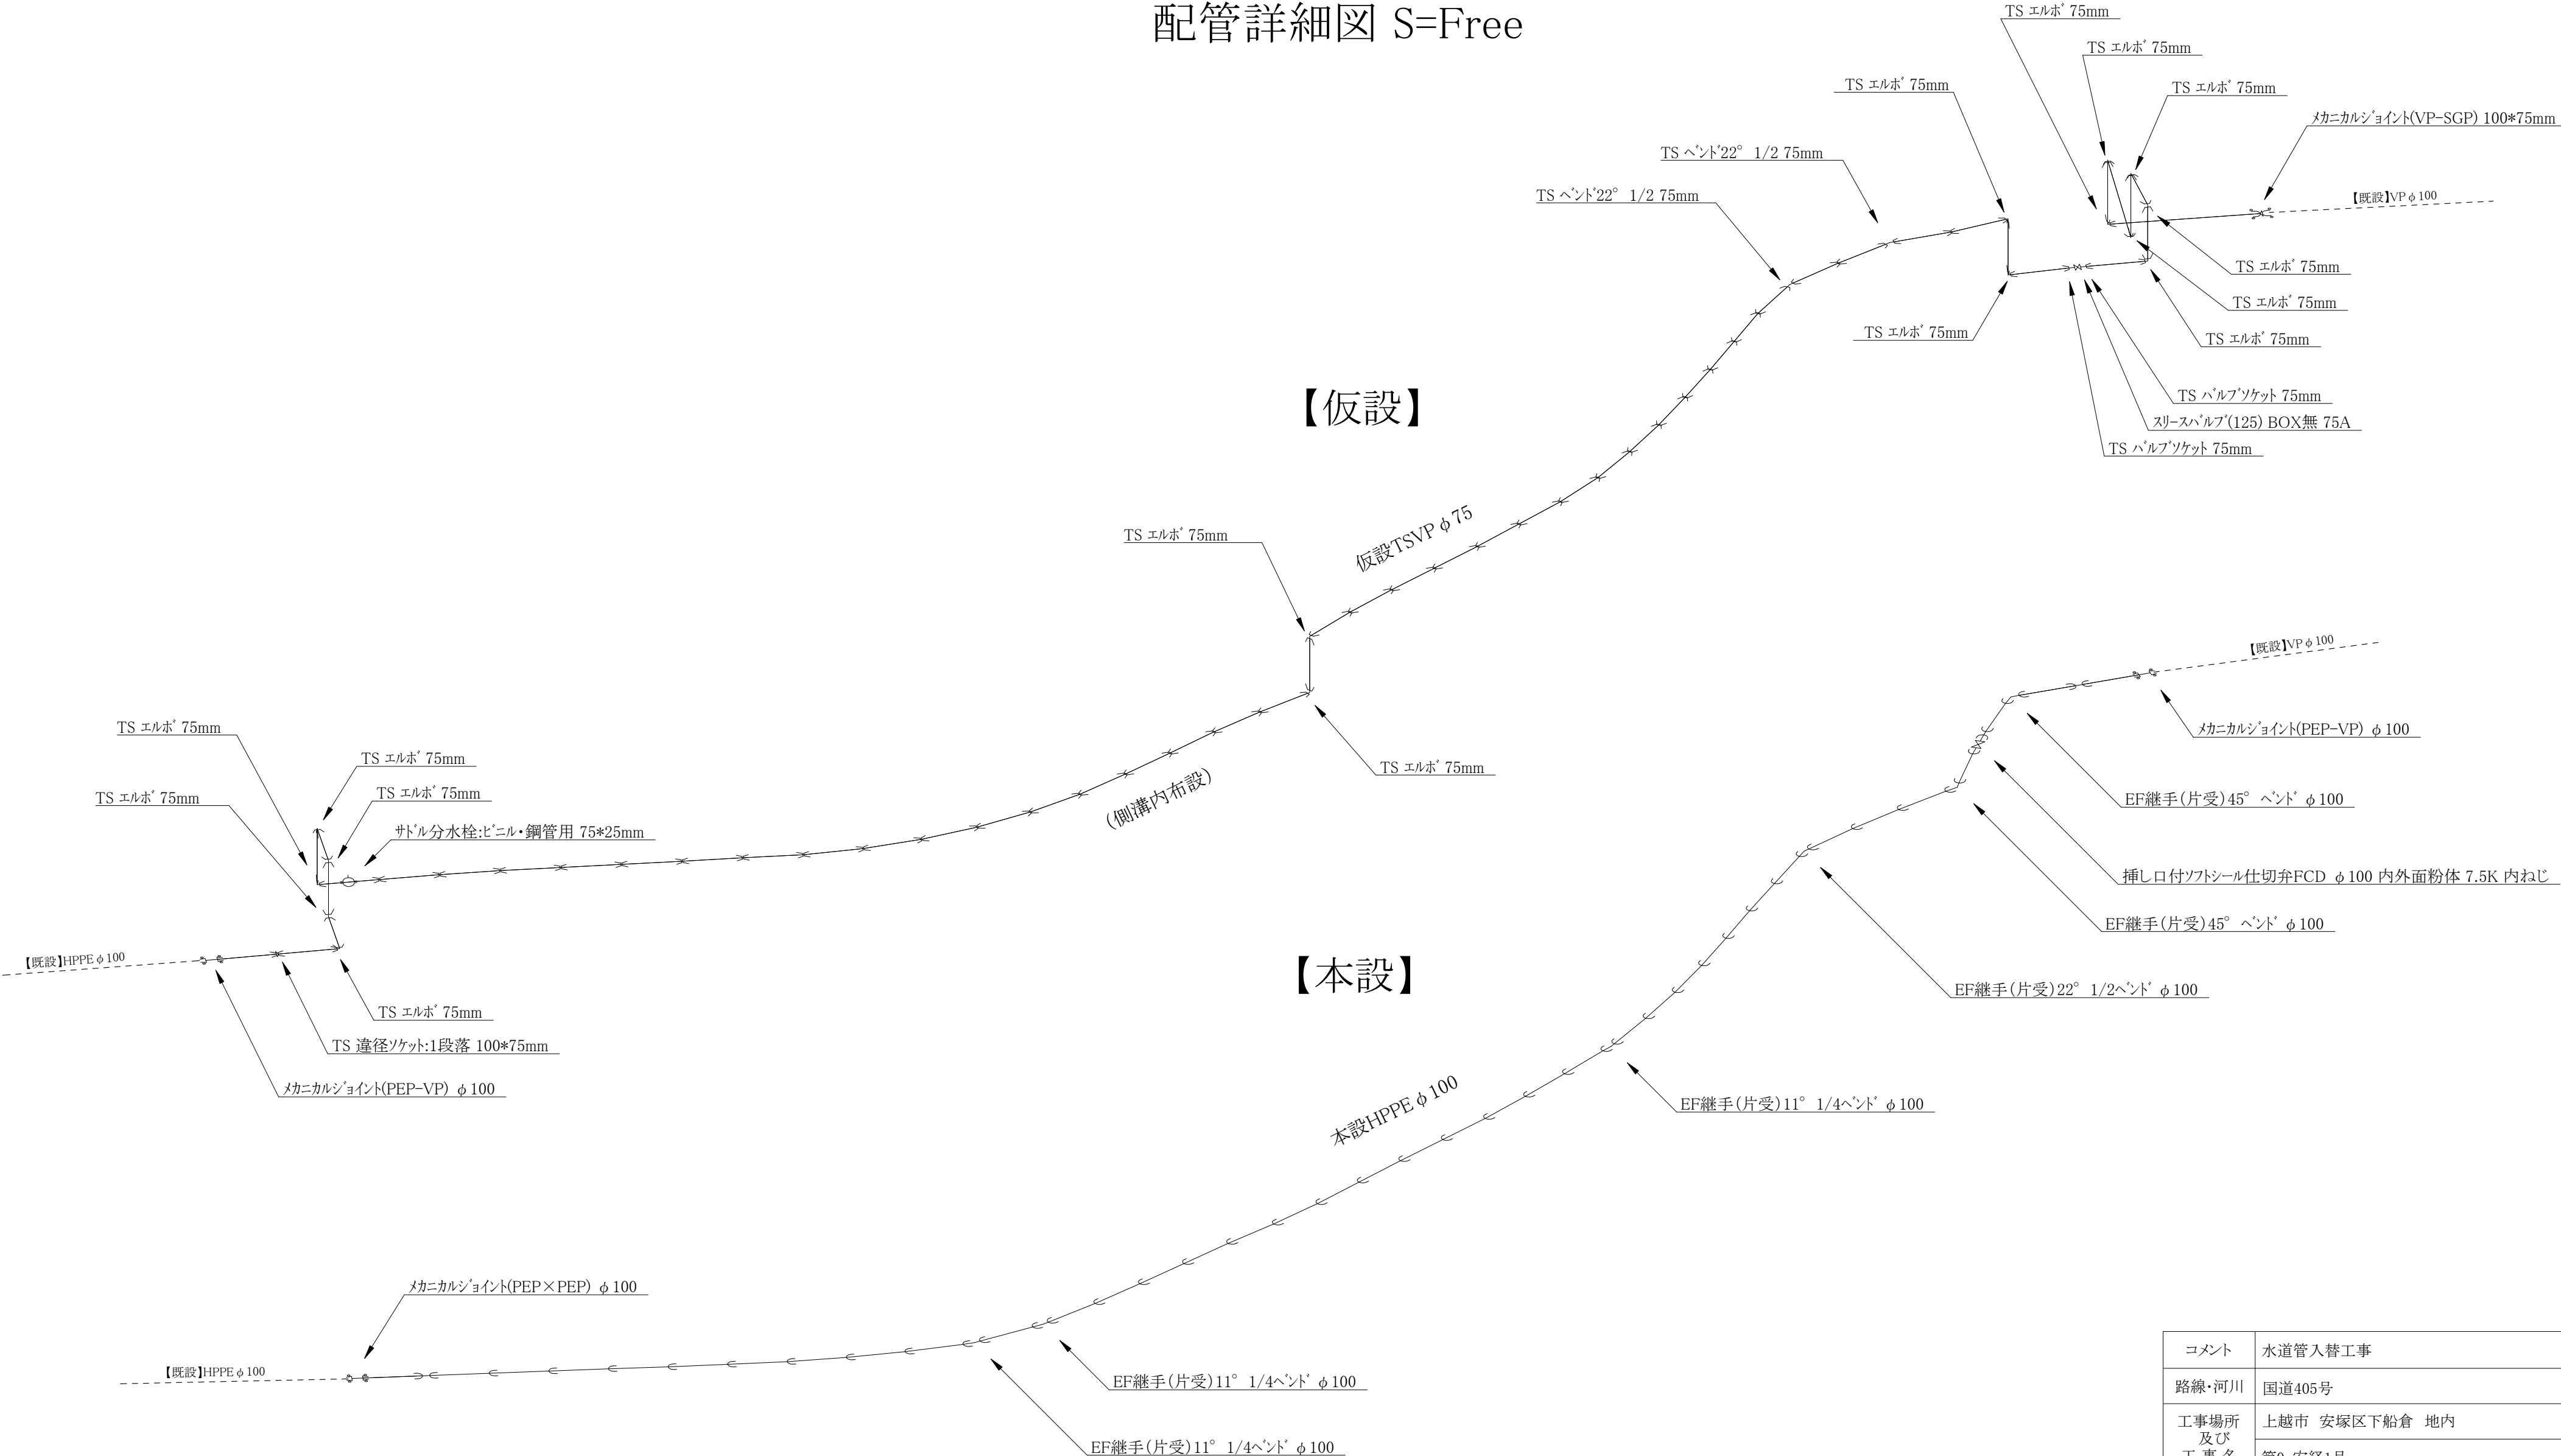

コメント	水道管入替工事				
路線・河川	国道405号				
工事場所 及び 工事名	上越市 安塚区下船倉 地内				
	第0-安経1号				
図面名	配管詳細図				
縮尺	図示	図面番号		4-4	
課長	所長	班長	検査	設計	

上 越 市 ガ ス 水 道 局