


# 【仮設】平面図 (S=1:500)

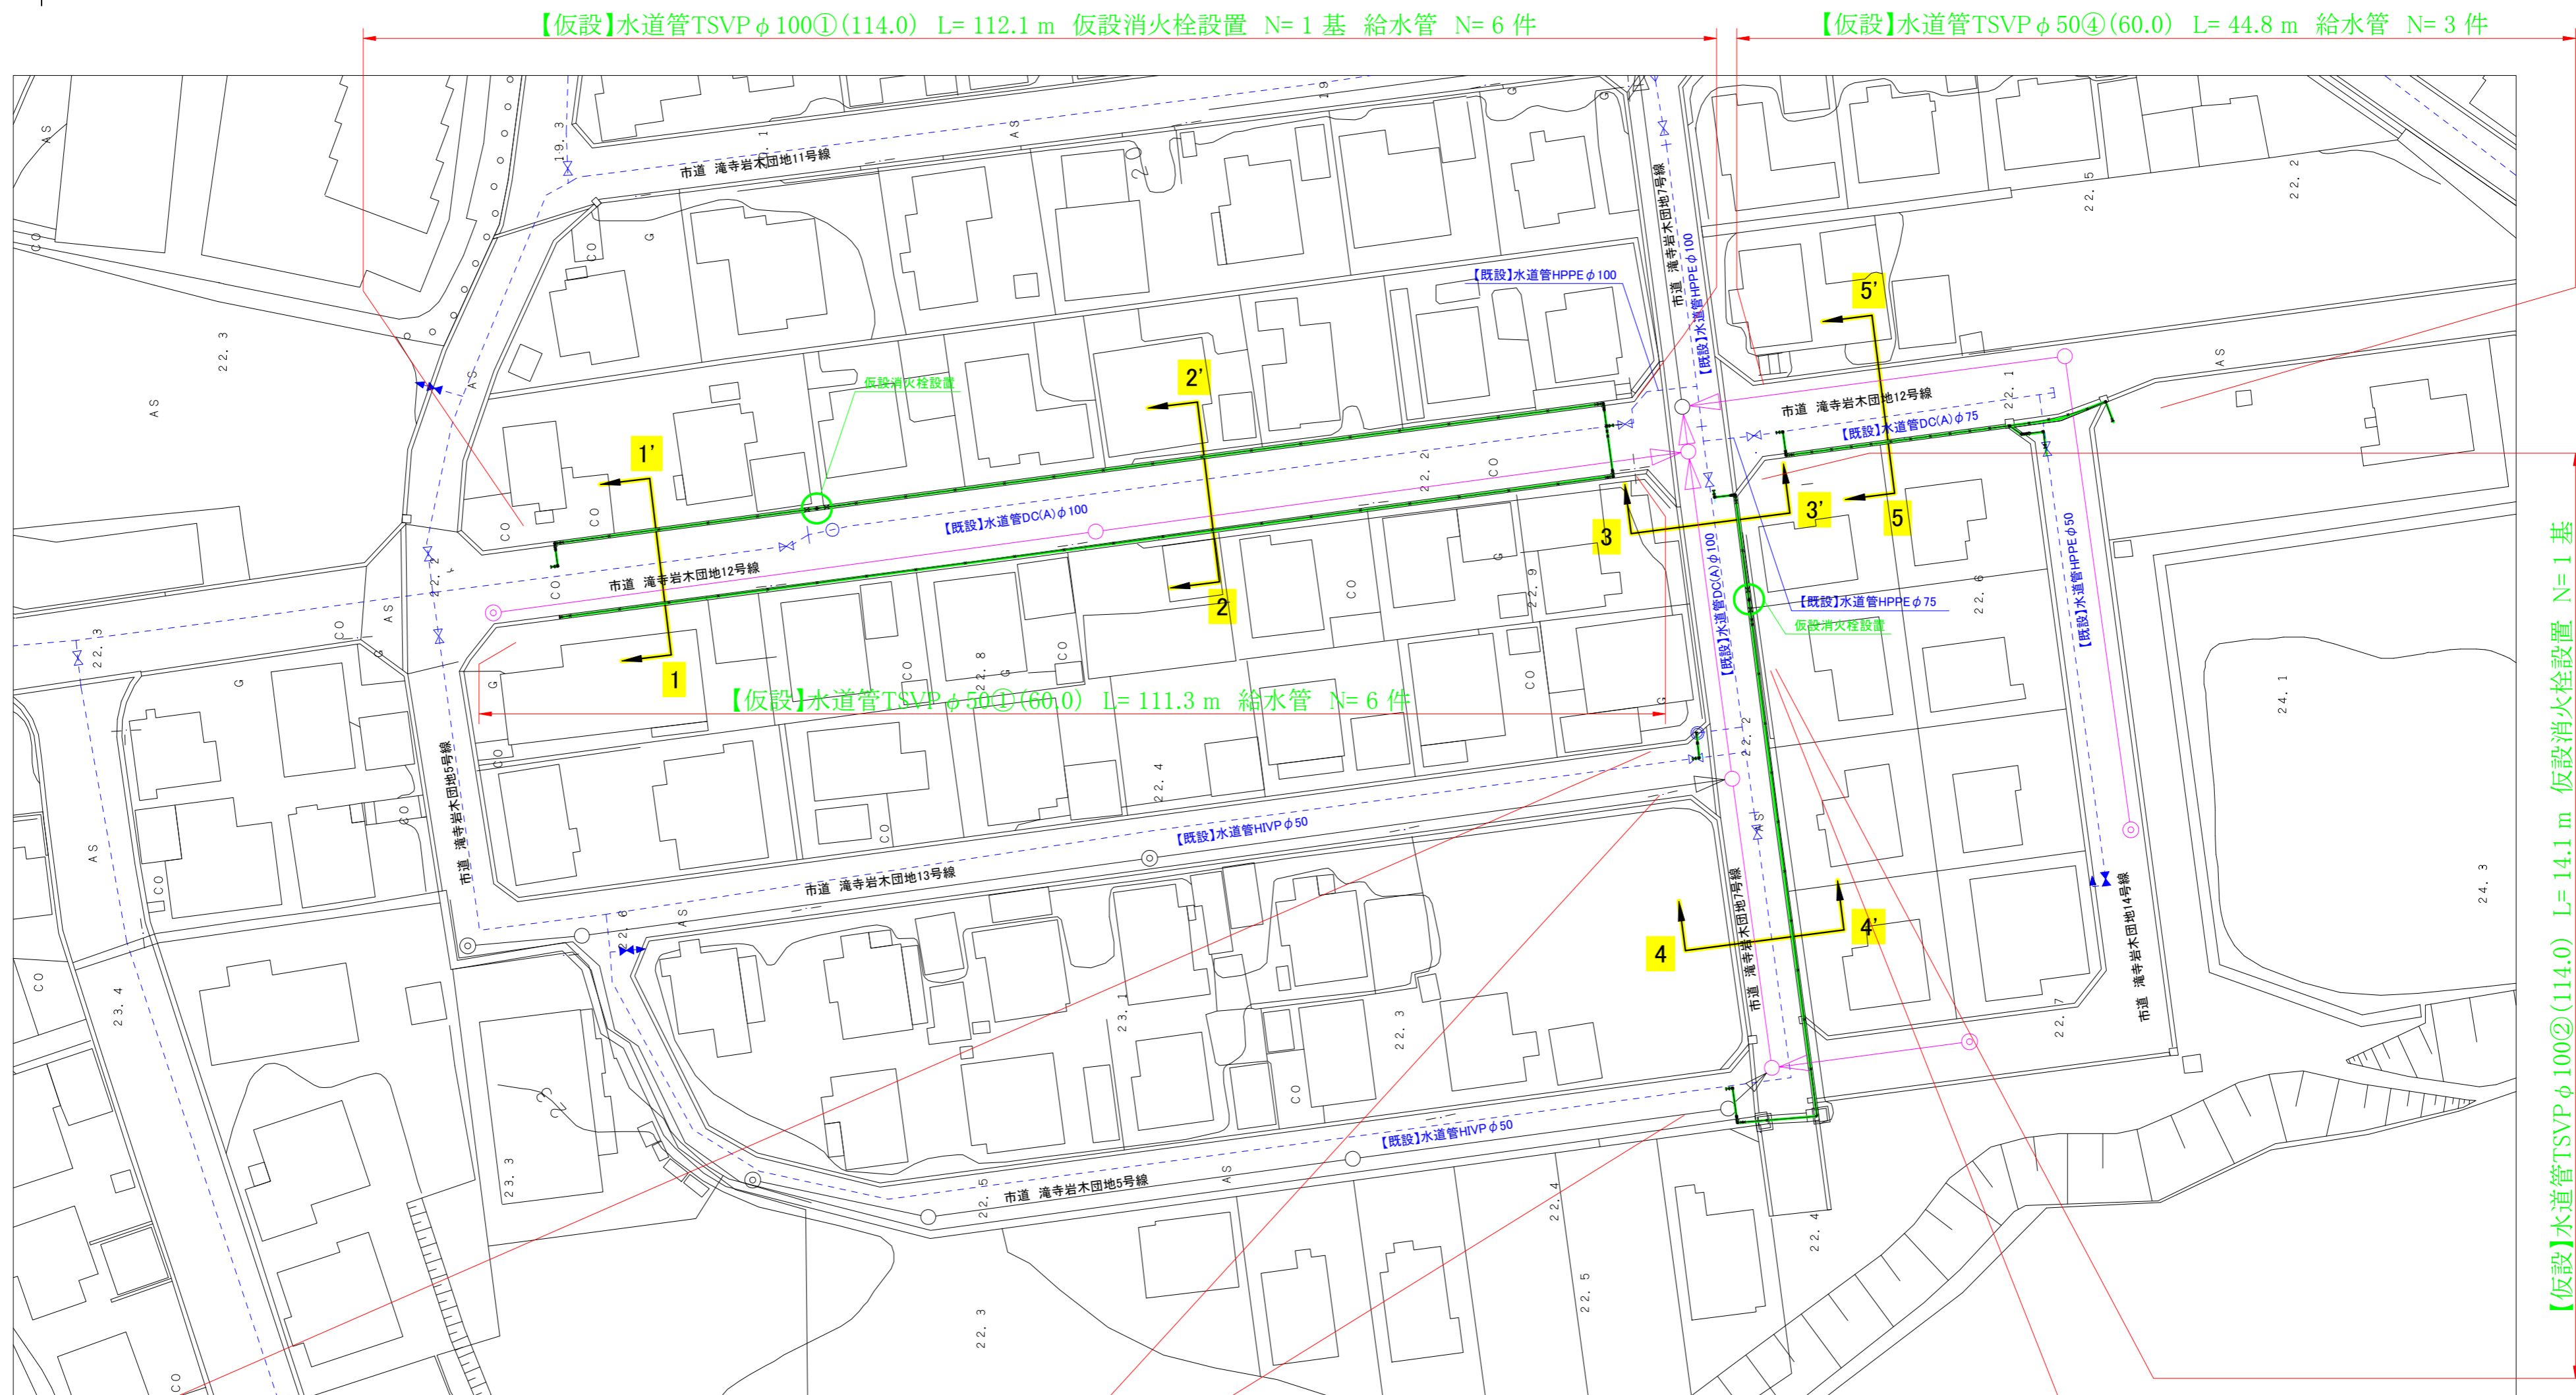


【仮設】水道管TSVP φ 100②(114.0) L= 14.1 m 仮設消火栓設置 N= 1 基


【仮設】水道管TSVP φ 50③(60.0) L= 3.9 m

【仮設】水道管TSVP φ 50②(60.0) L= 62.7 m 給水管 N= 3 件

コメント				
路線・河川	市道 滝寺岩木団地12号線 他			
工事場所 及び 工事名	上越市 大字岩木 地内 水道管入替工事			
図面名	【仮設】平面図			
縮尺	図示	図面番号	5-1	
課長	副課長	係長	検査	設計
上越市ガス水道局				

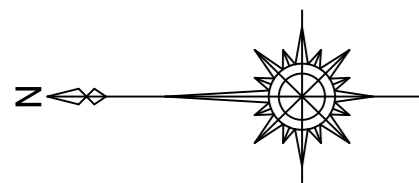

【本設】平面図 (S=1:500)

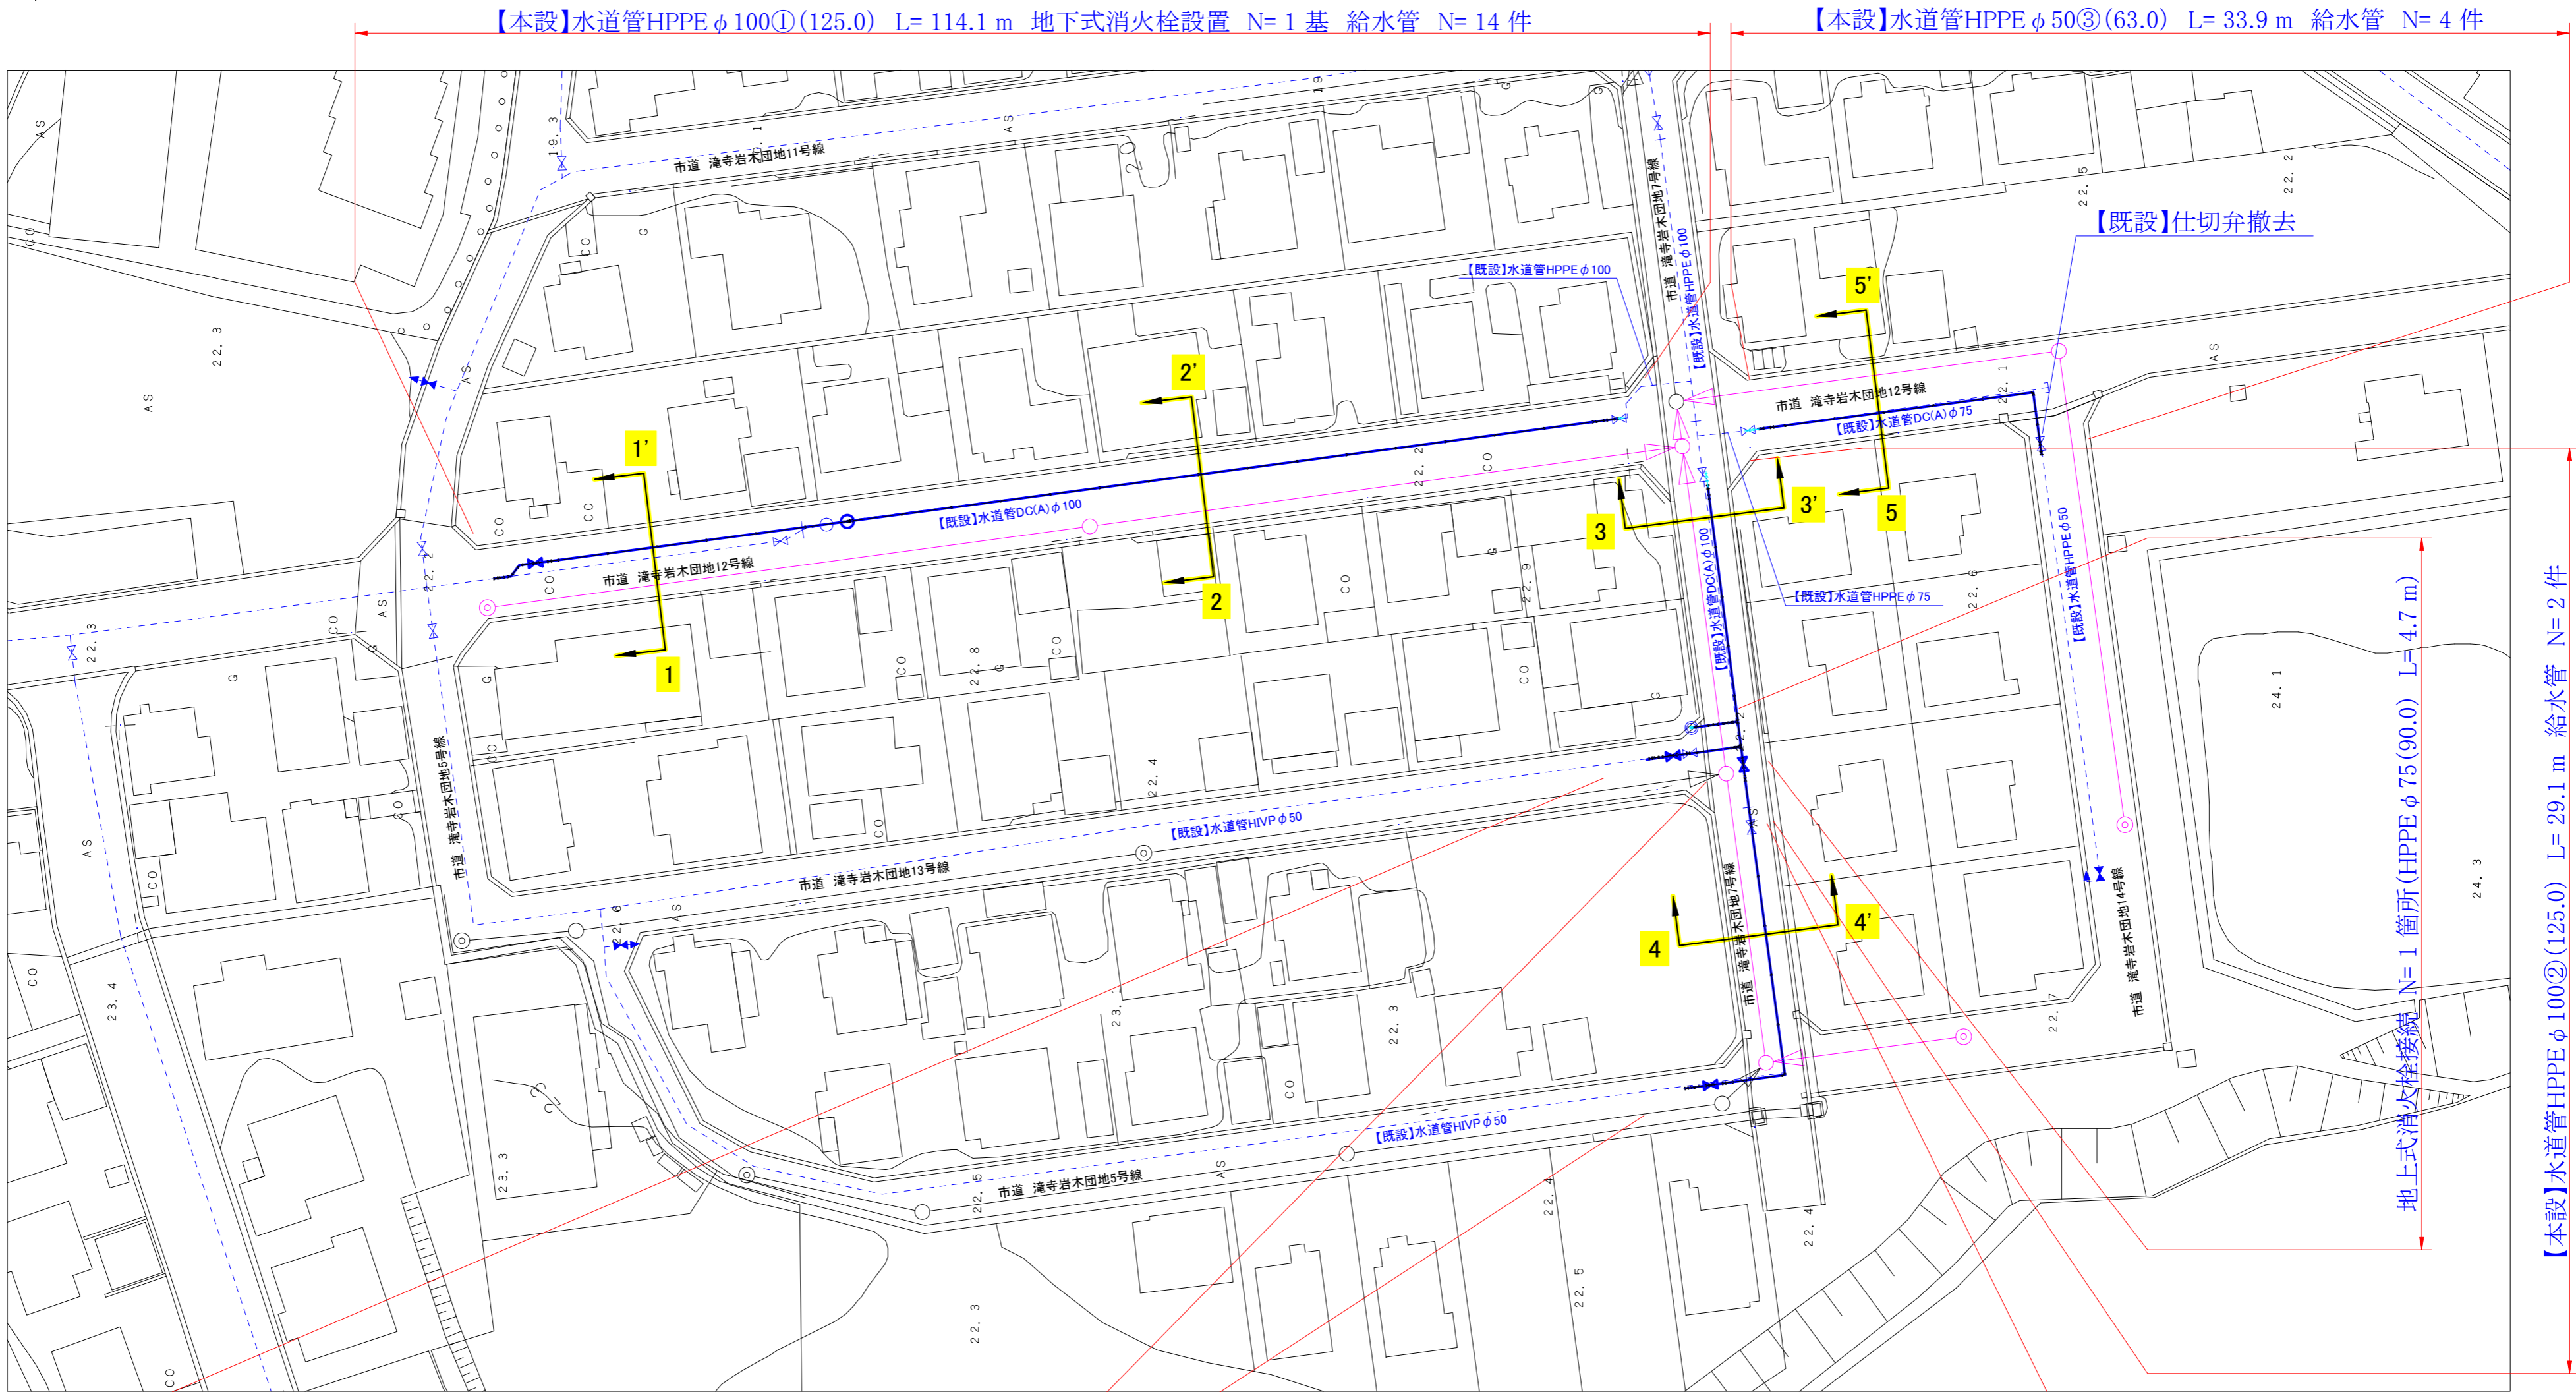

【本設】水道管HPPE φ 100① (125.0) L= 114.1 m 地下式消火栓設置 N= 1 基 給水管 N= 14 件

【本設】水道管HPPE φ 50③ (63.0) L= 33.9 m 給水管 N= 4 件

【既設】仕切弁撤去

地上式消火栓接続 N= 1 箇所 (HPPE φ 75 (90.0) L= 4.7 m)






【本設】水道管HPPE φ 100② (125.0) L= 29.1 m 給水管 N= 2 件

【本設】水道管HPPE φ 50② (63.0) L= 9.3 m

【本設】水道管HPPE φ 50① (63.0) L= 40.0 m 給水管 N= 1 件


コメント					
路線・河川	市道 滝寺岩木団地12号線 他				
工事場所 及び 工事名	上越市 大字岩木 地内 水道管入替工事				
図面名	【本設】平面図				
縮尺	図示	図面番号	5-2		
課長	副課長	係長	検査	設計	
上越市ガス水道局					

横断図 (S=1:50)

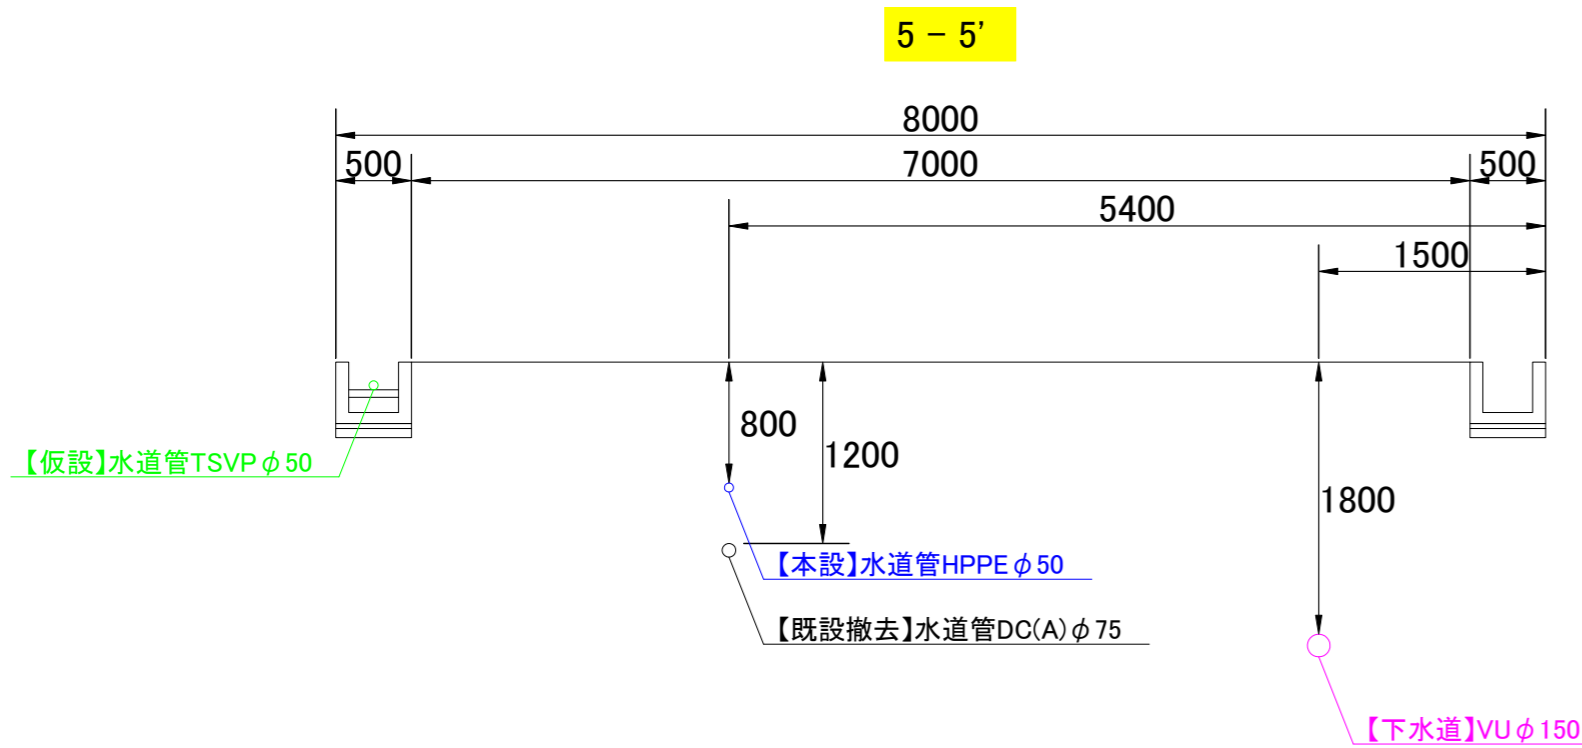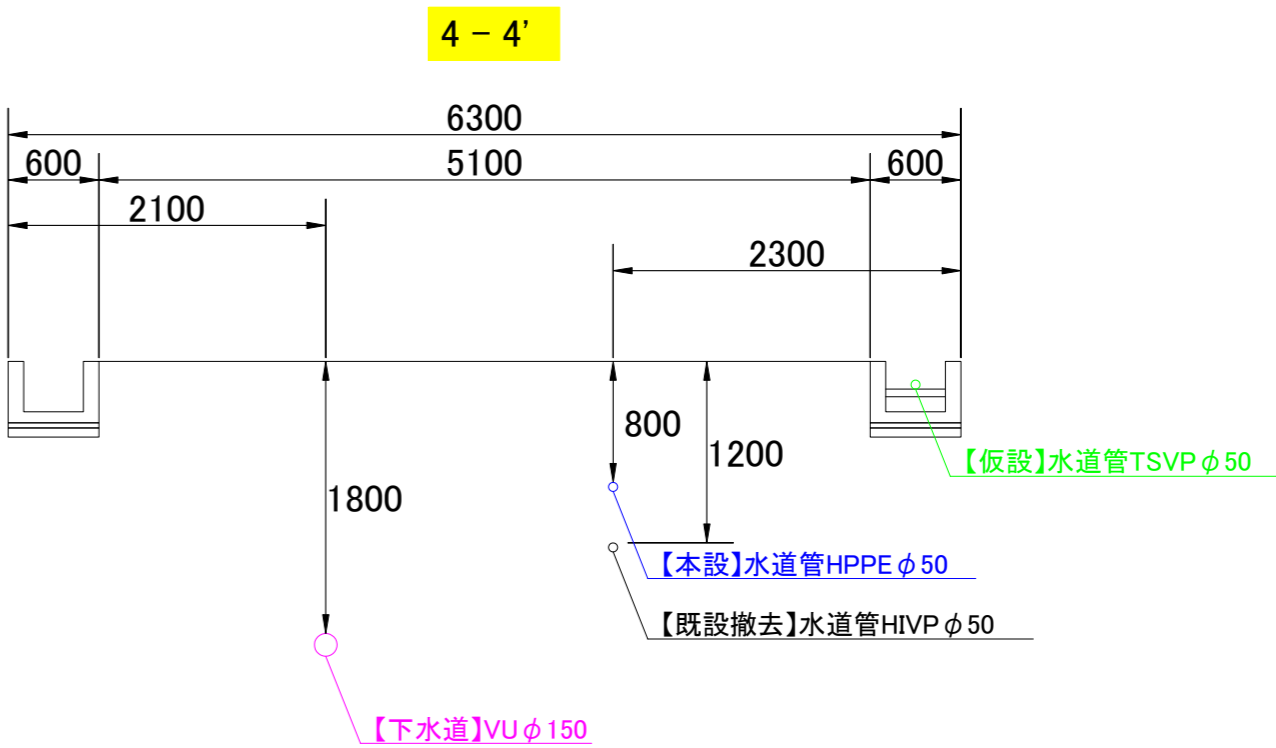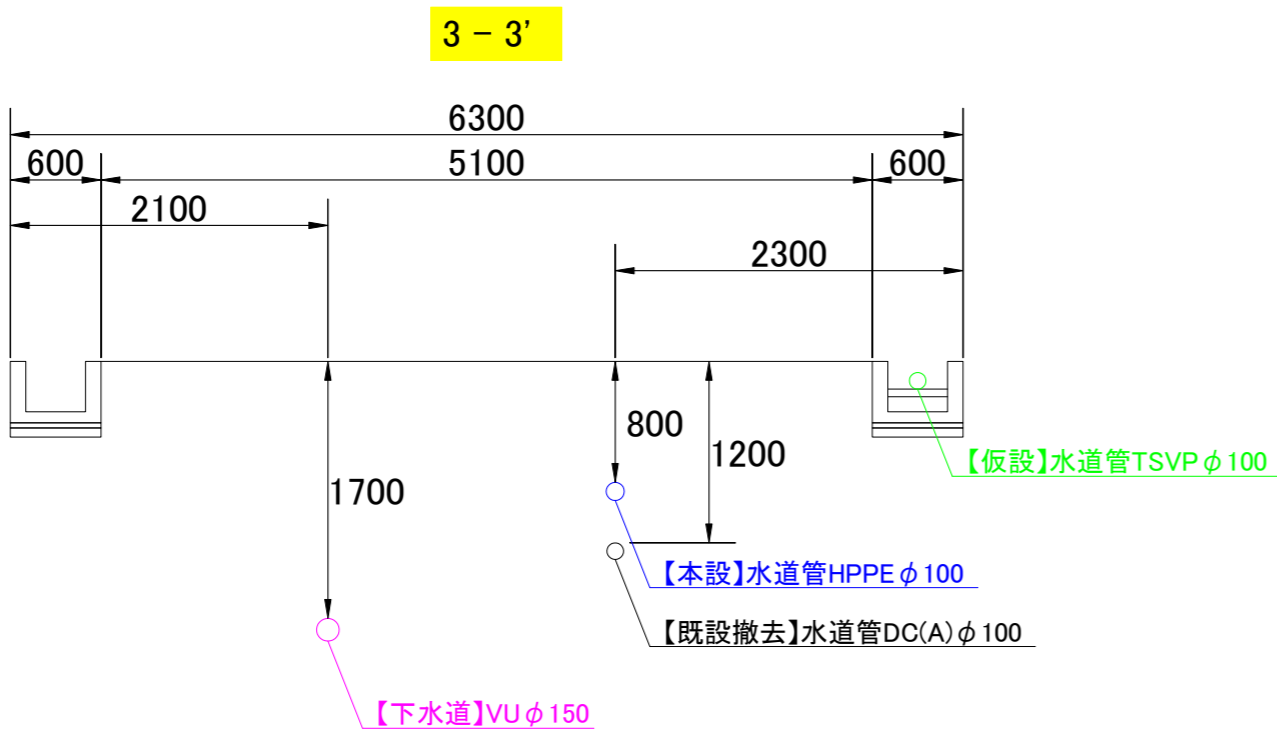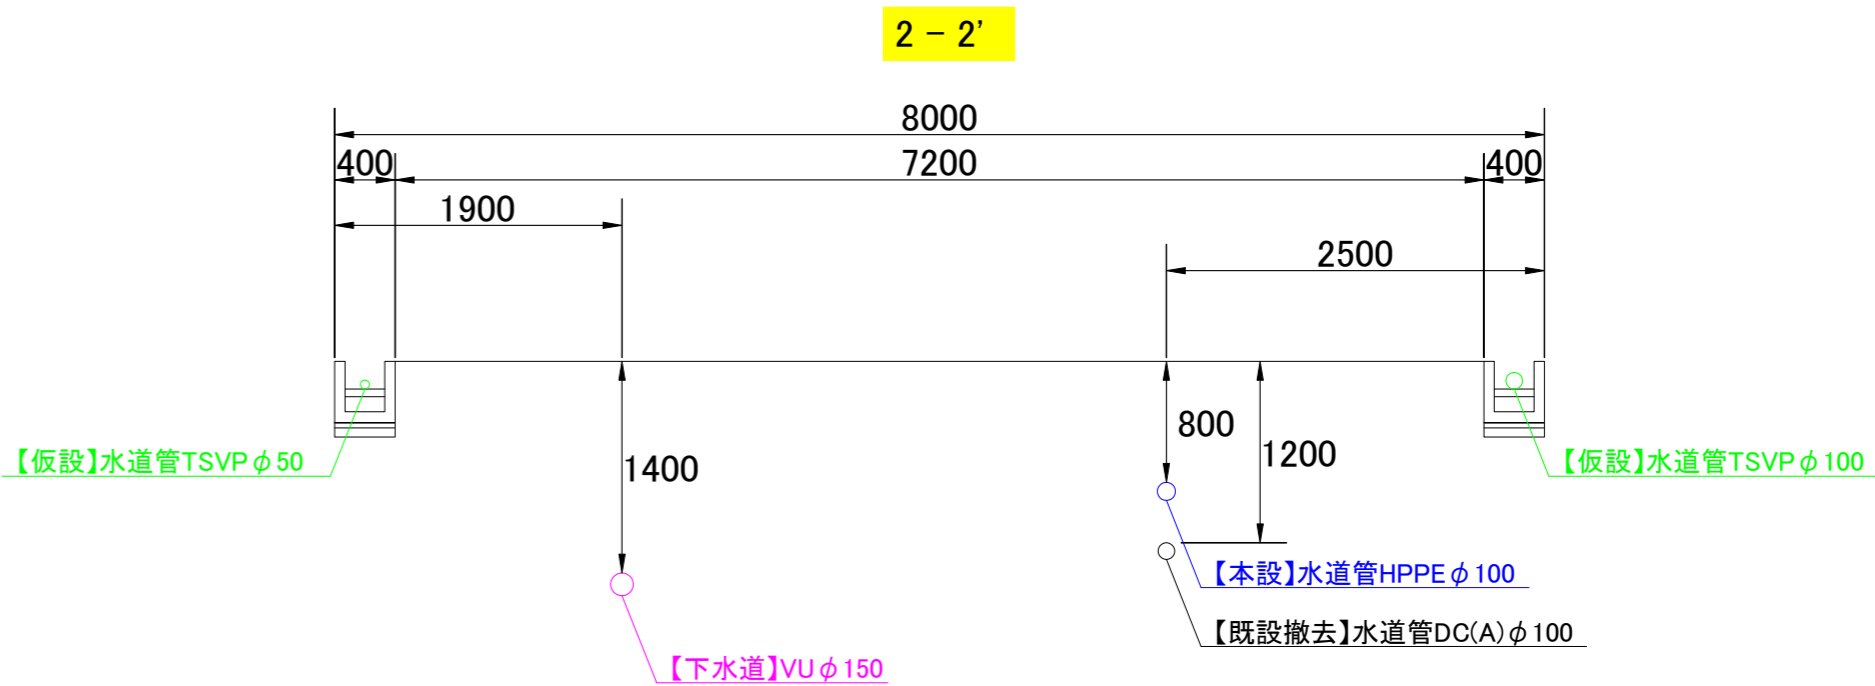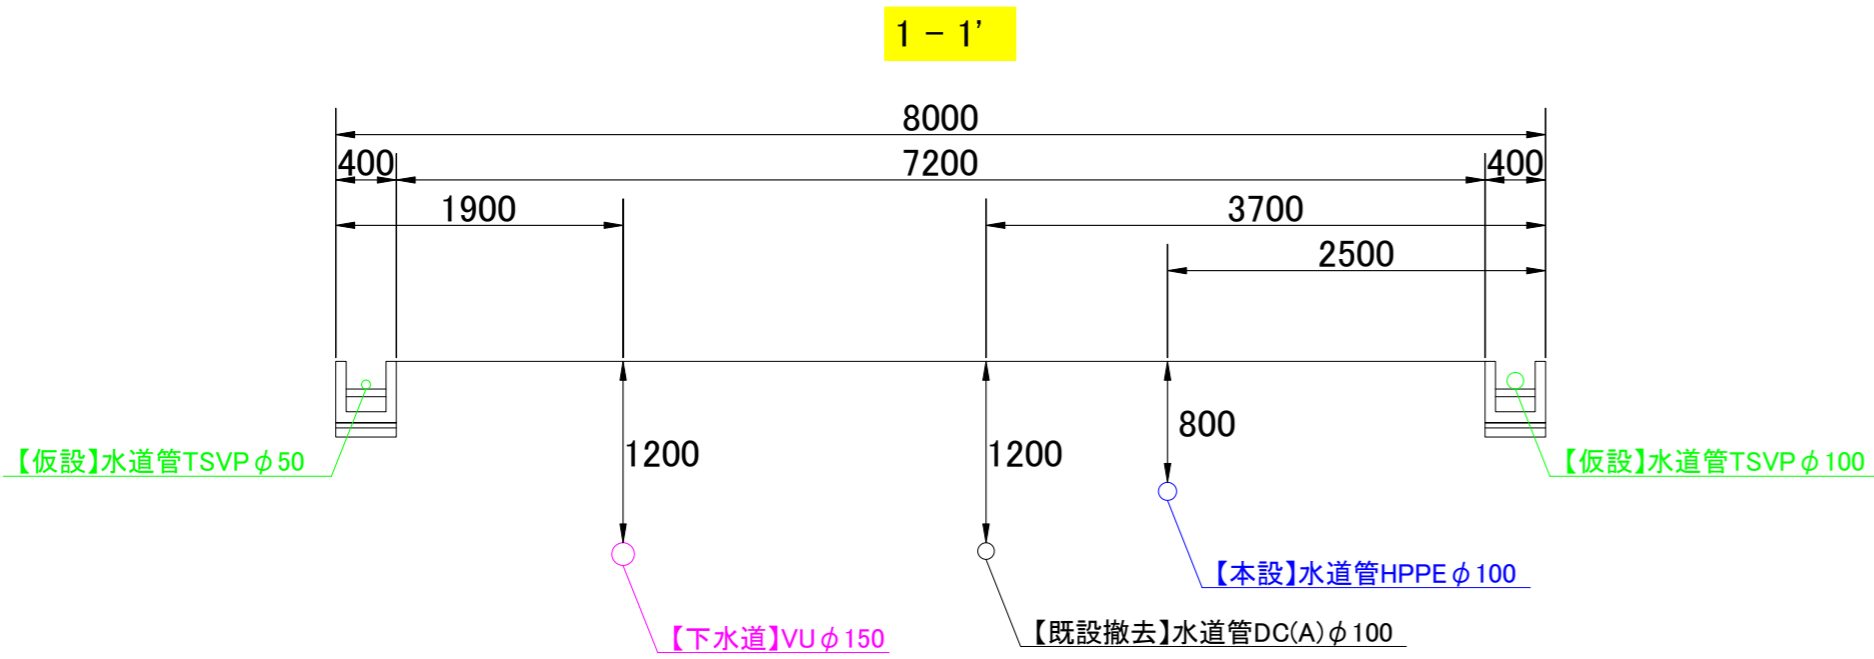

コメント					
路線・河川	市道 滝寺岩木団地12号線 他				
工事場所 及び 工事名	上越市 大字岩木 地内				
	水道管入替工事				
図面名	横断図				
縮尺	図示		図面番号	5-3	
課長	副課長	係長	検査	設計	
上越市ガス水道局					


### 【仮設】配管詳細図 (S=Free)

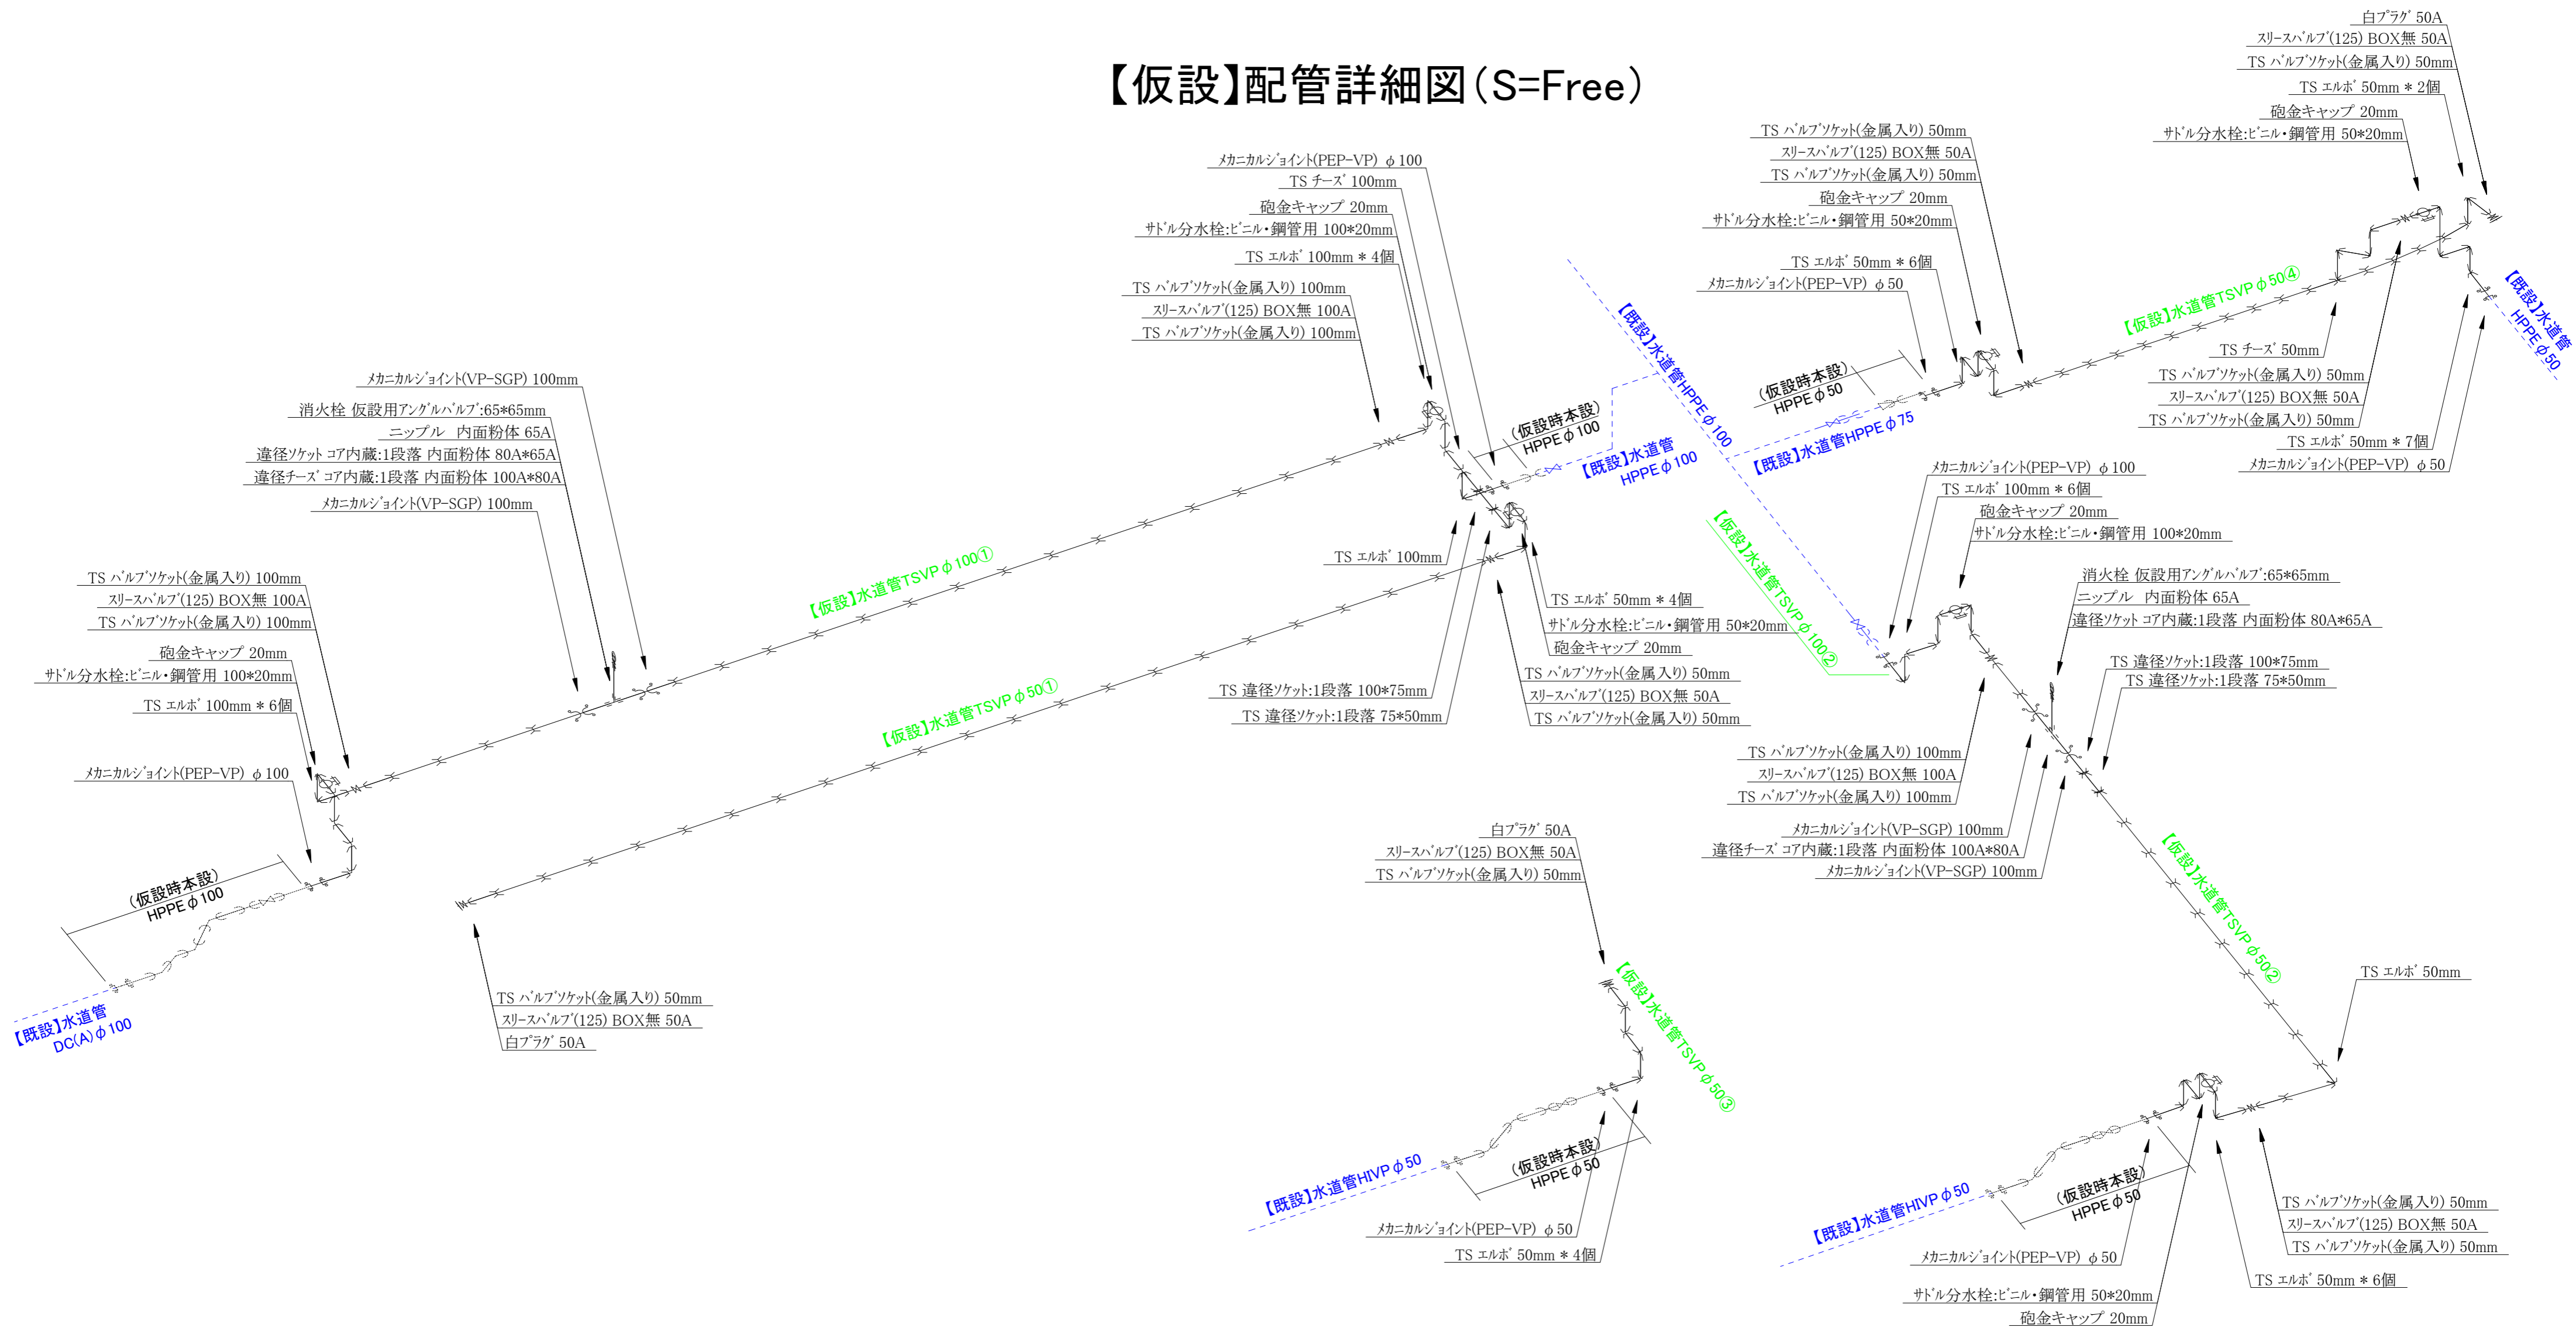

コメント				
路線・河川	市道 滝寺岩木団地12号線 他			
工事場所 及び 工事名	上越市 大字岩木 地内			
	水道管入替工事			
図面名	【仮設】配管詳細図			
縮尺	図示		図面番号	5-4
課長	副課長	係長	検査	設計

上 越 市 ガ ス 水 道 局

【本設】配管詳細図 (S=Free)

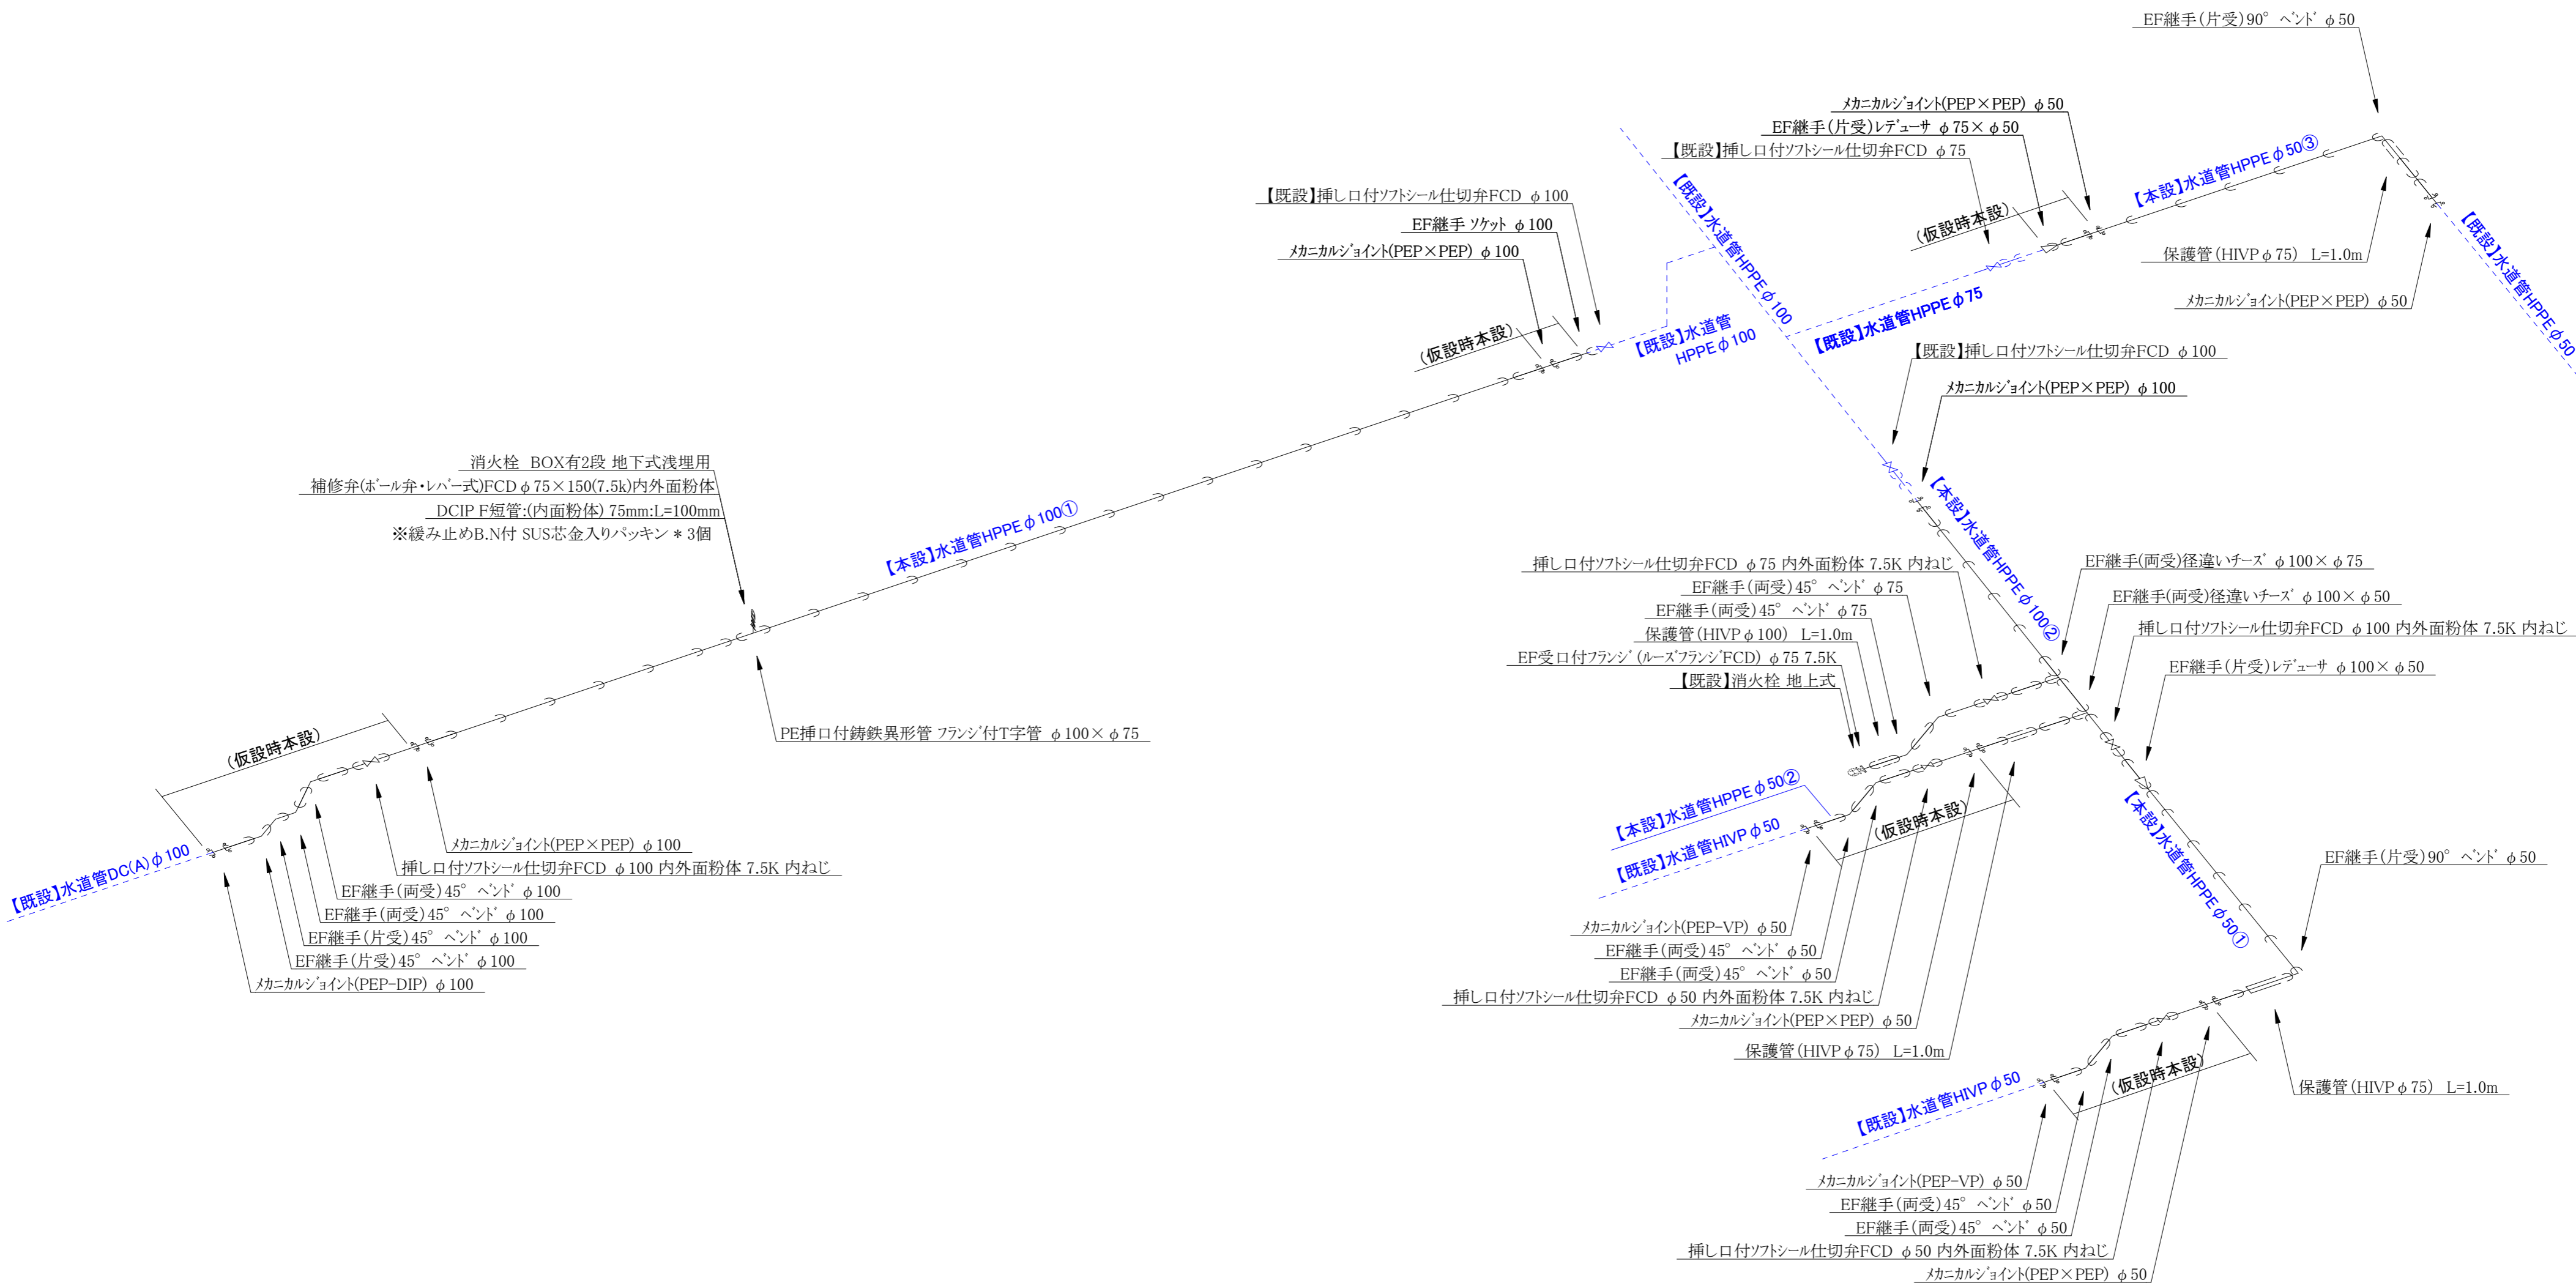

コメント				
路線・河川	市道 滝寺岩木団地12号線 他			
工事場所 及び 工事名	上越市 大字岩木 地内			
	水道管入替工事			
図面名	【本設】配管詳細図			
縮尺	図示	図面番号	5-5	
課長	副課長	係長	検査	設計
上越市ガス水道局				

