

上越市水源状況

令和2年9月11日 現在

○城山浄水場
計画配水量と流入量の比率
100 %

○正善寺浄水場
正善寺ダム
貯水率
84.6 %

○柿崎川浄水場
柿崎川ダム
貯水率
100 %


○計画配水量・・・城山浄水場から配水する1日分の予定量

○流入量・・・城山浄水場で使用する原水の量

○城山浄水場計画配水量と流入量の比率＝流入量÷計画配水量×100

● 必要量確保されています

● ↑↓
● 渇水

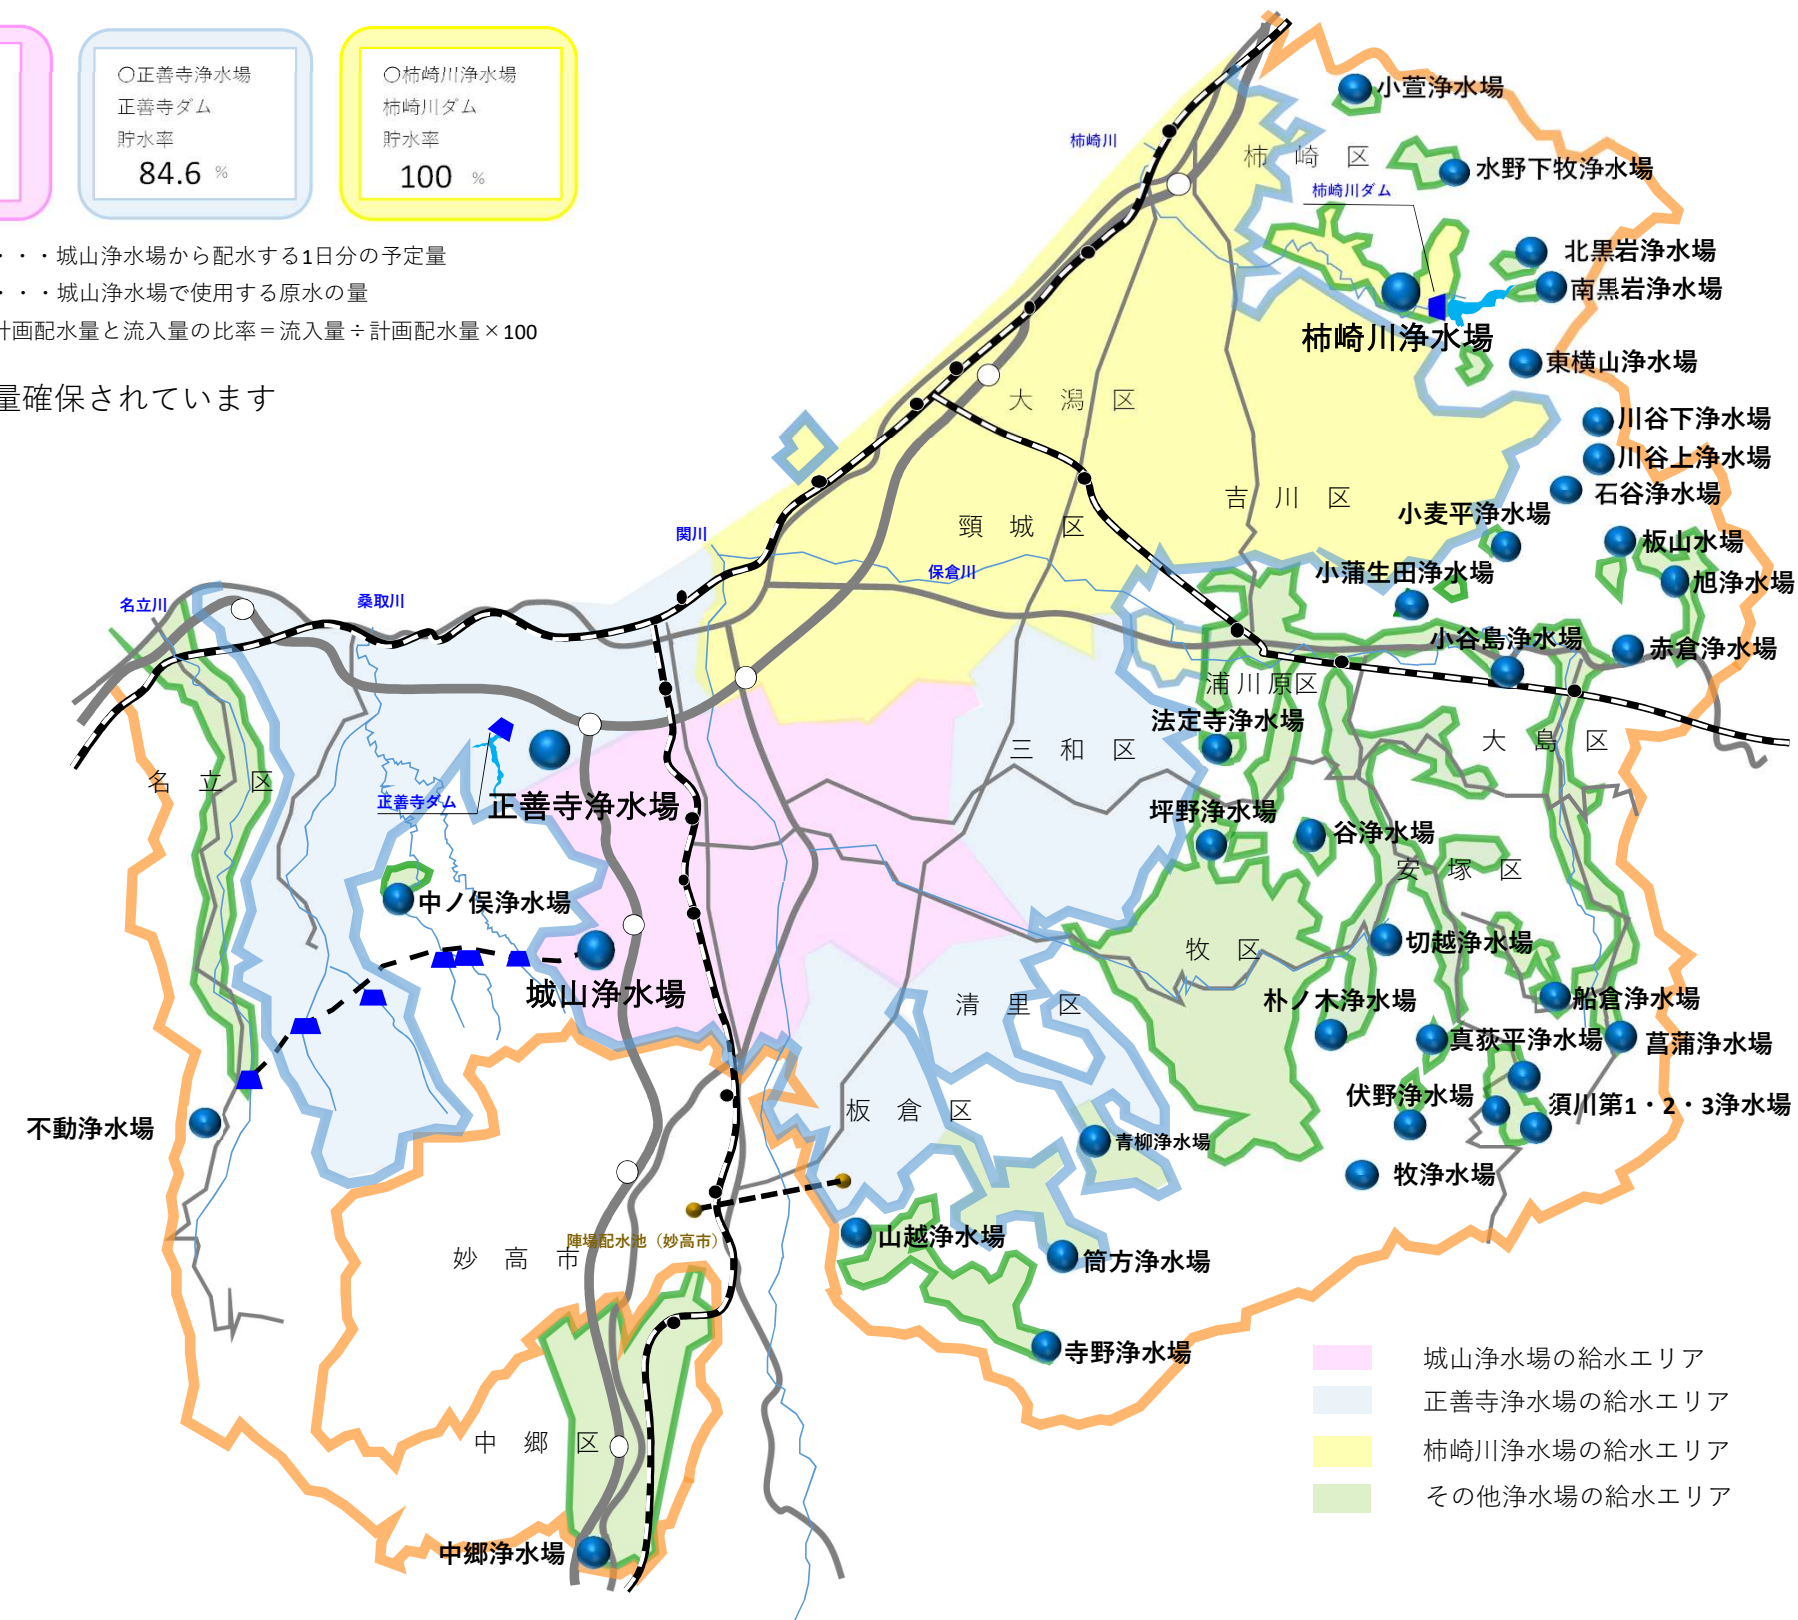

ダムのリアルタイム情報は下記のアドレスからご確認ください。



[新潟県河川防災情報システム](#)