

上越市水源状況

令和2年7月8日 現在


○城山浄水場
計画配水量と流入量の比率
100 %

○正善寺浄水場
正善寺ダム貯水率
99.7 %

○柿崎川浄水場
柿崎川ダム貯水率
100 %

○計画配水量・・・城山浄水場から配水する1日分の予定量
○流入量・・・城山浄水場で使用する原水の量
○城山浄水場計画配水量と流入量の比率 = 流入量 ÷ 計画配水量 × 100

- 必要量確保されています
- ⇕
- 渇水

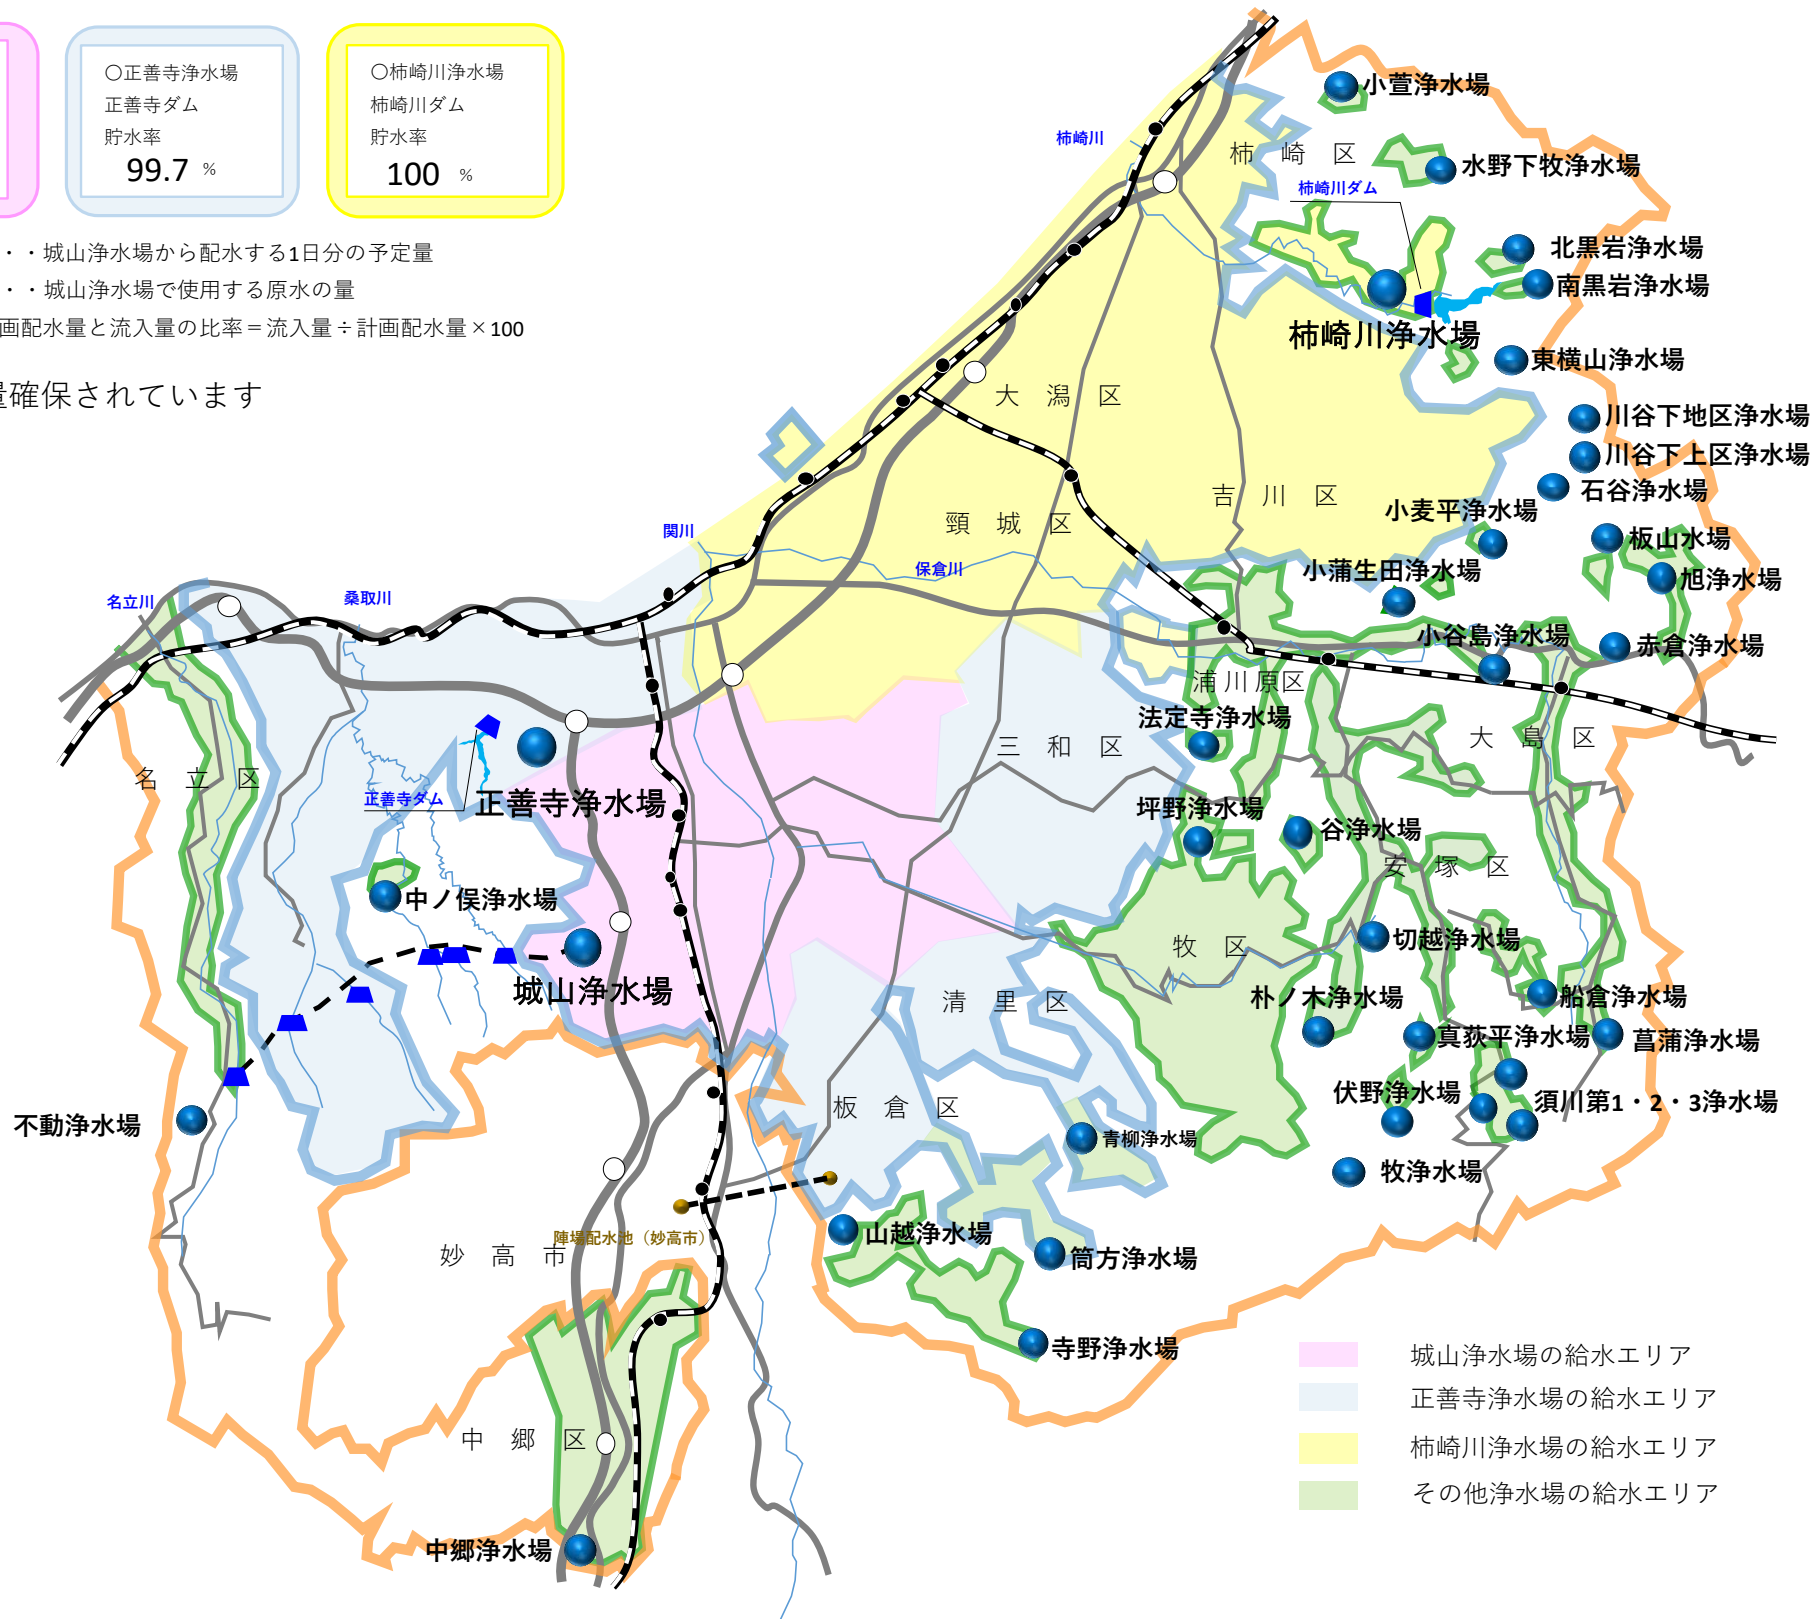

城山浄水場の給水エリア
 正善寺浄水場の給水エリア
 柿崎川浄水場の給水エリア
 その他浄水場の給水エリア

ダムのリアルタイム情報は下記のアドレスからご確認ください。



[新潟県河川防災情報システム](#)