

上越市水源状況

令和3年9月30日

現在

【各浄水場に必要量確保されています】




○城山浄水場
計画配水量と流入量の比率
100 %

○正善寺浄水場
正善寺ダム
貯水率
93.8 %

○柿崎川浄水場
柿崎川ダム
貯水率
100 %

- 必要量確保されています
- ↑↓
- 渇水

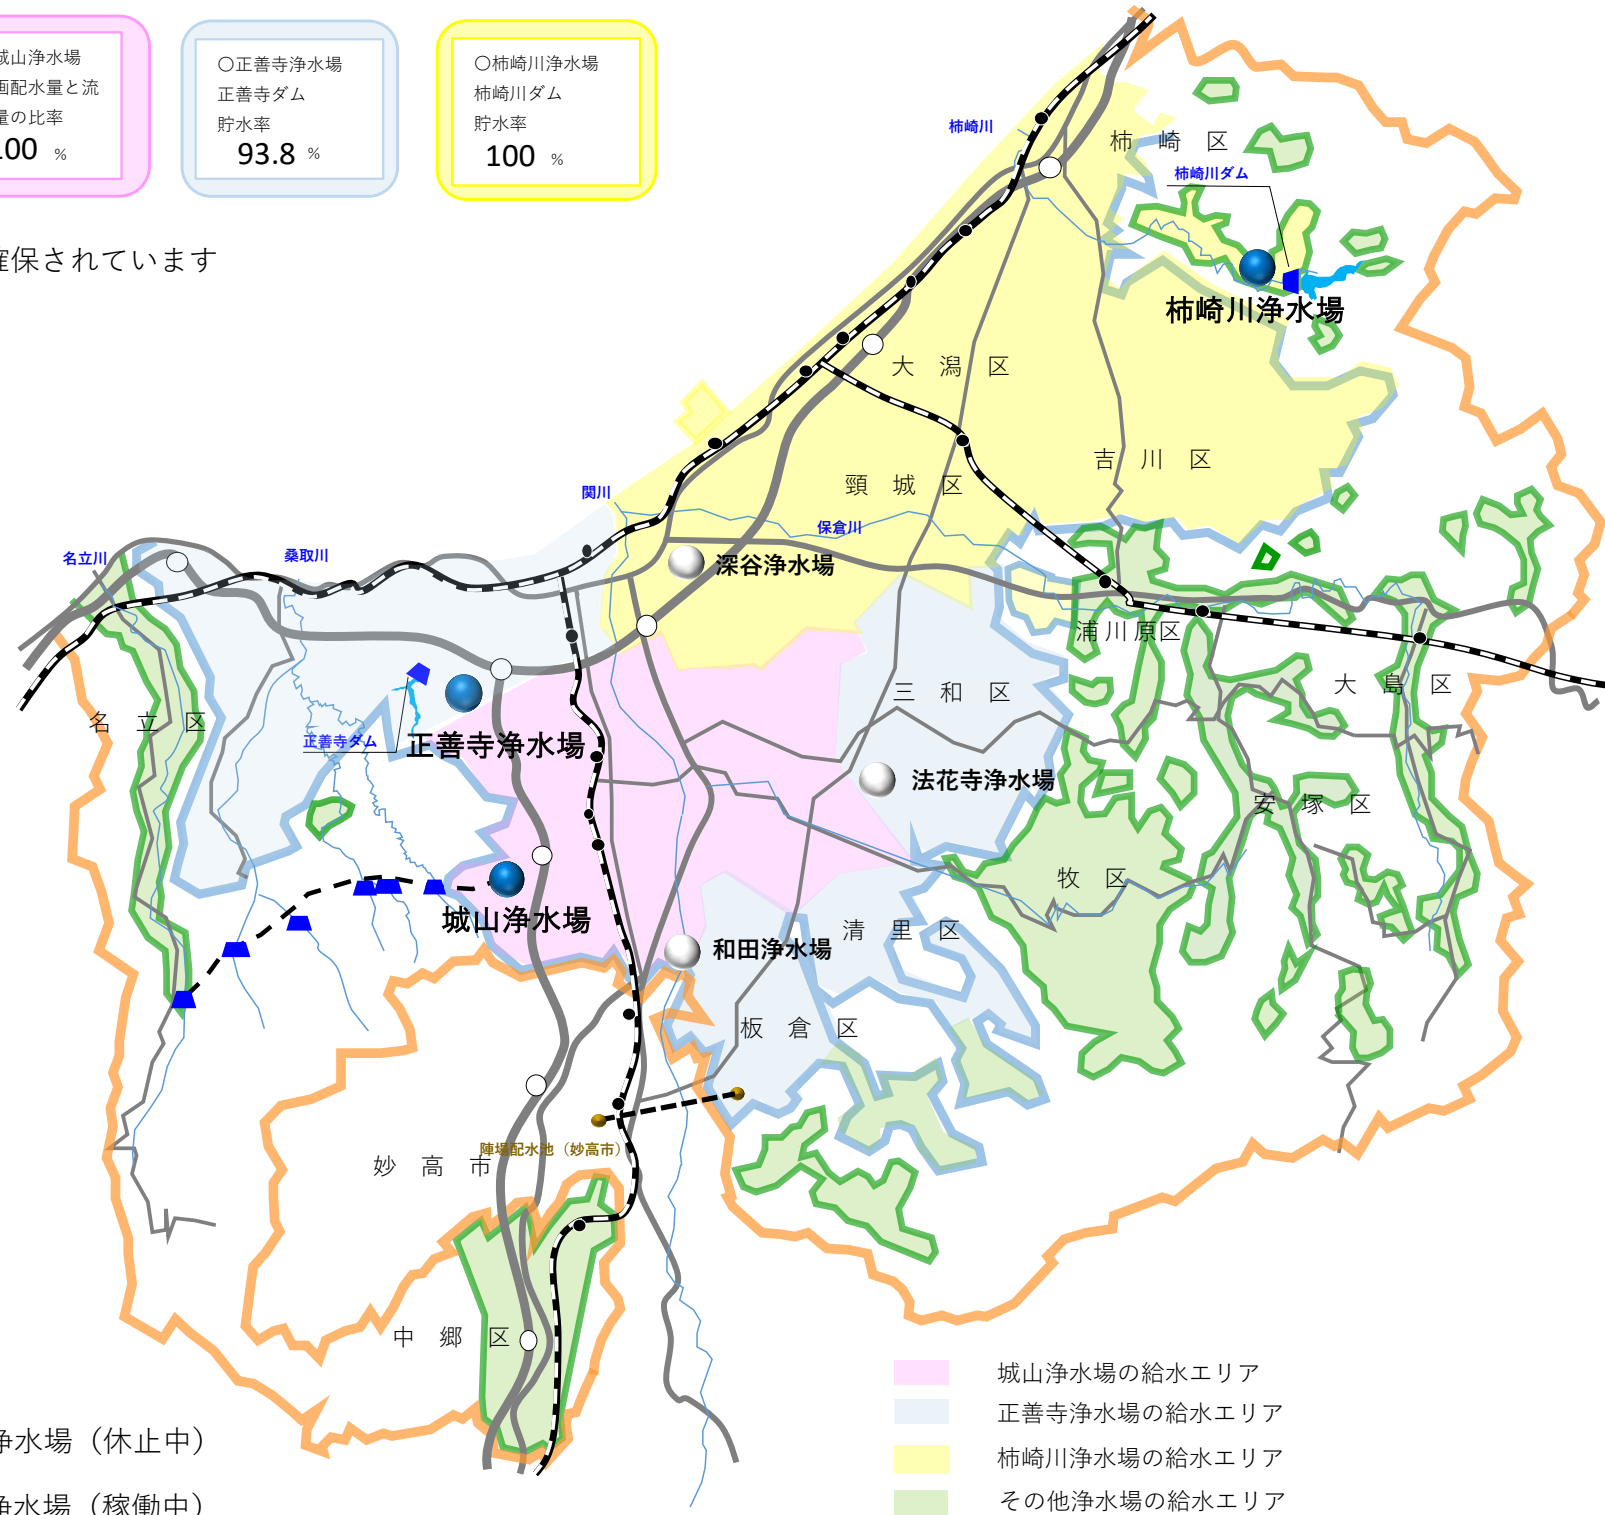

- 地下水浄水場（休止中）
- 地下水浄水場（稼働中）

城山浄水場の給水エリア
正善寺浄水場の給水エリア
柿崎川浄水場の給水エリア
その他浄水場の給水エリア

その他浄水場の給水エリア

板倉区

- 山越浄水場
- 寺野浄水場
- 筒方浄水場

浦川原区

- 小谷島浄水場
- 法定寺浄水場
- 坪野浄水場
- 谷浄水場
- 小蒲生田浄水場
- 小麦平浄水場

大島区

- 赤倉浄水場
- 板山水場
- 旭浄水場
- 菖蒲浄水場

柿崎区

- 小萱浄水場
- 北黒岩浄水場
- 南黒岩浄水場
- 東横山浄水場
- 水野下牧浄水場

清里区

- 青柳浄水場

中郷区

- 中郷浄水場

中ノ俣

- 中ノ俣浄水場

名立区

- 不動浄水場

牧区

- 牧浄水場

安塚区

- 切越浄水場
- 船倉浄水場
- 真萩平浄水場
- 川谷上浄水場
- 石谷浄水場
- 朴ノ木浄水場
- 伏野浄水場
- 須川第1・2・3浄水場
- 川谷下浄水場

吉川区



ダムのリアルタイム情報は下記のアドレスからご確認ください。