


上越市水源状況

令和6年10月4日 現在 【各浄水場の必要量は確保されています】



○城山浄水場 計画配水量と流入量の比率 100%	○正善寺浄水場 正善寺ダム 貯水率 93.4%	○柿崎川浄水場 柿崎川ダム 貯水率 100%
---------------------------------------	---	--

- 必要量確保されています
- ↑ ↓
- 渇水

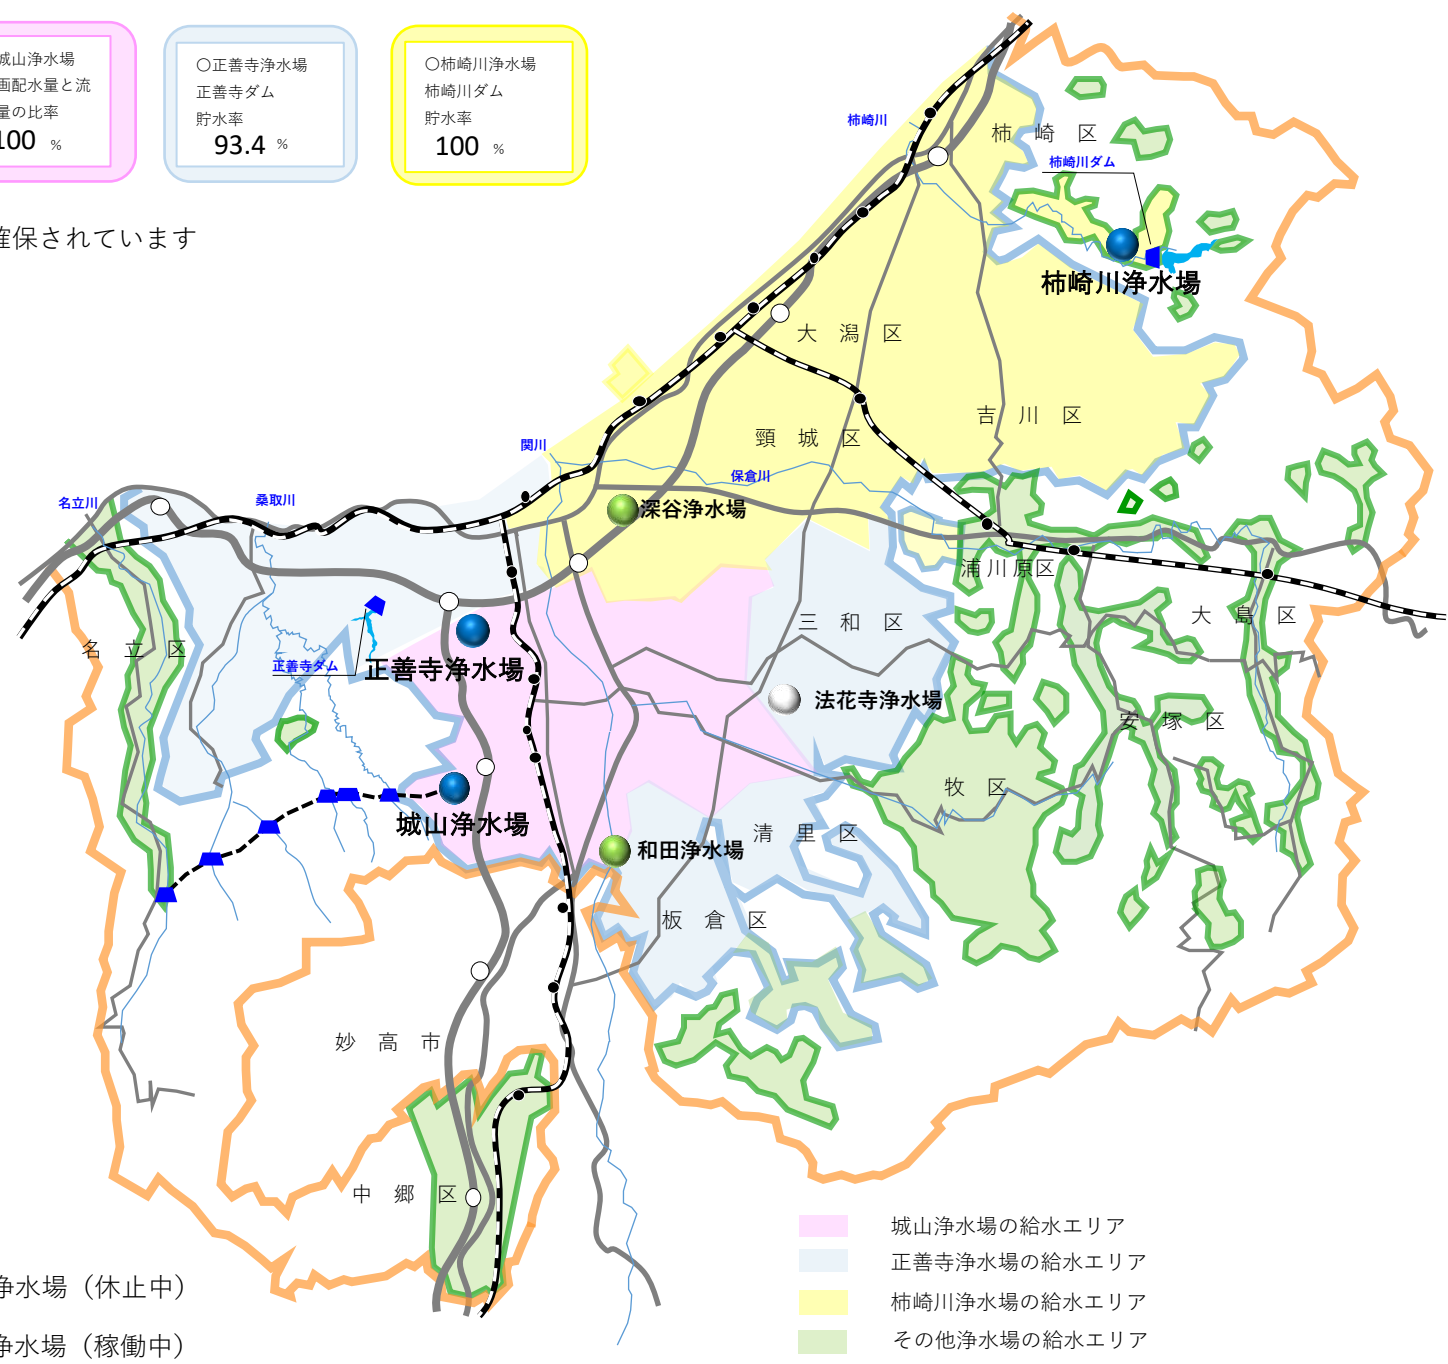

- 地下水浄水場 (休止中)
- 地下水浄水場 (稼働中)

- 城山浄水場の給水エリア
- 正善寺浄水場の給水エリア
- 柿崎川浄水場の給水エリア
- その他浄水場の給水エリア

その他浄水場の給水エリア

板倉区	● 山越浄水場	● 筒方浄水場
	● 寺野浄水場	
浦川原区	● 小谷島浄水場	● 谷浄水場
	● 法定寺浄水場	● 小蒲生田浄水場
	● 坪野浄水場	● 小麦平浄水場
大島区	● 赤倉浄水場	● 旭浄水場
	● 板山浄水場	● 菖蒲浄水場
柿崎区	● 小萱浄水場	● 東横山浄水場
	● 北黒岩浄水場	● 水野下牧浄水場
	● 南黒岩浄水場	
清里区	● 青柳浄水場	
中郷区	● 中郷浄水場	
中ノ俣	● 中ノ俣浄水場	
名立区	● 不動浄水場	
牧区	● 牧浄水場	
安塚区	● 切越浄水場	● 朴ノ木浄水場
	● 船倉浄水場	● 伏野浄水場
	● 真萩平浄水場	● 須川第1・2・3浄水場
吉川区	● 川谷上浄水場	● 川谷下浄水場
	● 石谷浄水場	



ダムのリアルタイム情報は下記のアドレスからご確認ください。



[新潟県河川防災情報システム](#)

以下状態になったときを「渇水状態」としてしています。

- ・正善寺ダムの貯水位が著しく低下し、その貯水率37%（利水容量 100万m³）を確保することが困難となり、城山浄水場、正善寺浄水場、柿崎川浄水場、和田浄水場及び深谷浄水場から融通調整を行っても、必要給水量の確保が困難な状態
- ・上記浄水場以外のいずれかの浄水場において原水流入量が低下し、当該浄水場の配水範囲における必要給水量を確保できない状態
- ・渇水状態になると見込まれる場合、ガス水道局に渇水対策準備会議を設置します。