

# 上越市水源状況

令和6年10月7日 現在 【各浄水場の必要量は確保されています】




○城山浄水場  
計画配水量と流入量の比率  
100%

○正善寺浄水場  
正善寺ダム  
貯水率  
91.9%

○柿崎川浄水場  
柿崎川ダム  
貯水率  
100%

- 必要量確保されています
- ↑ ↓
- 渇水

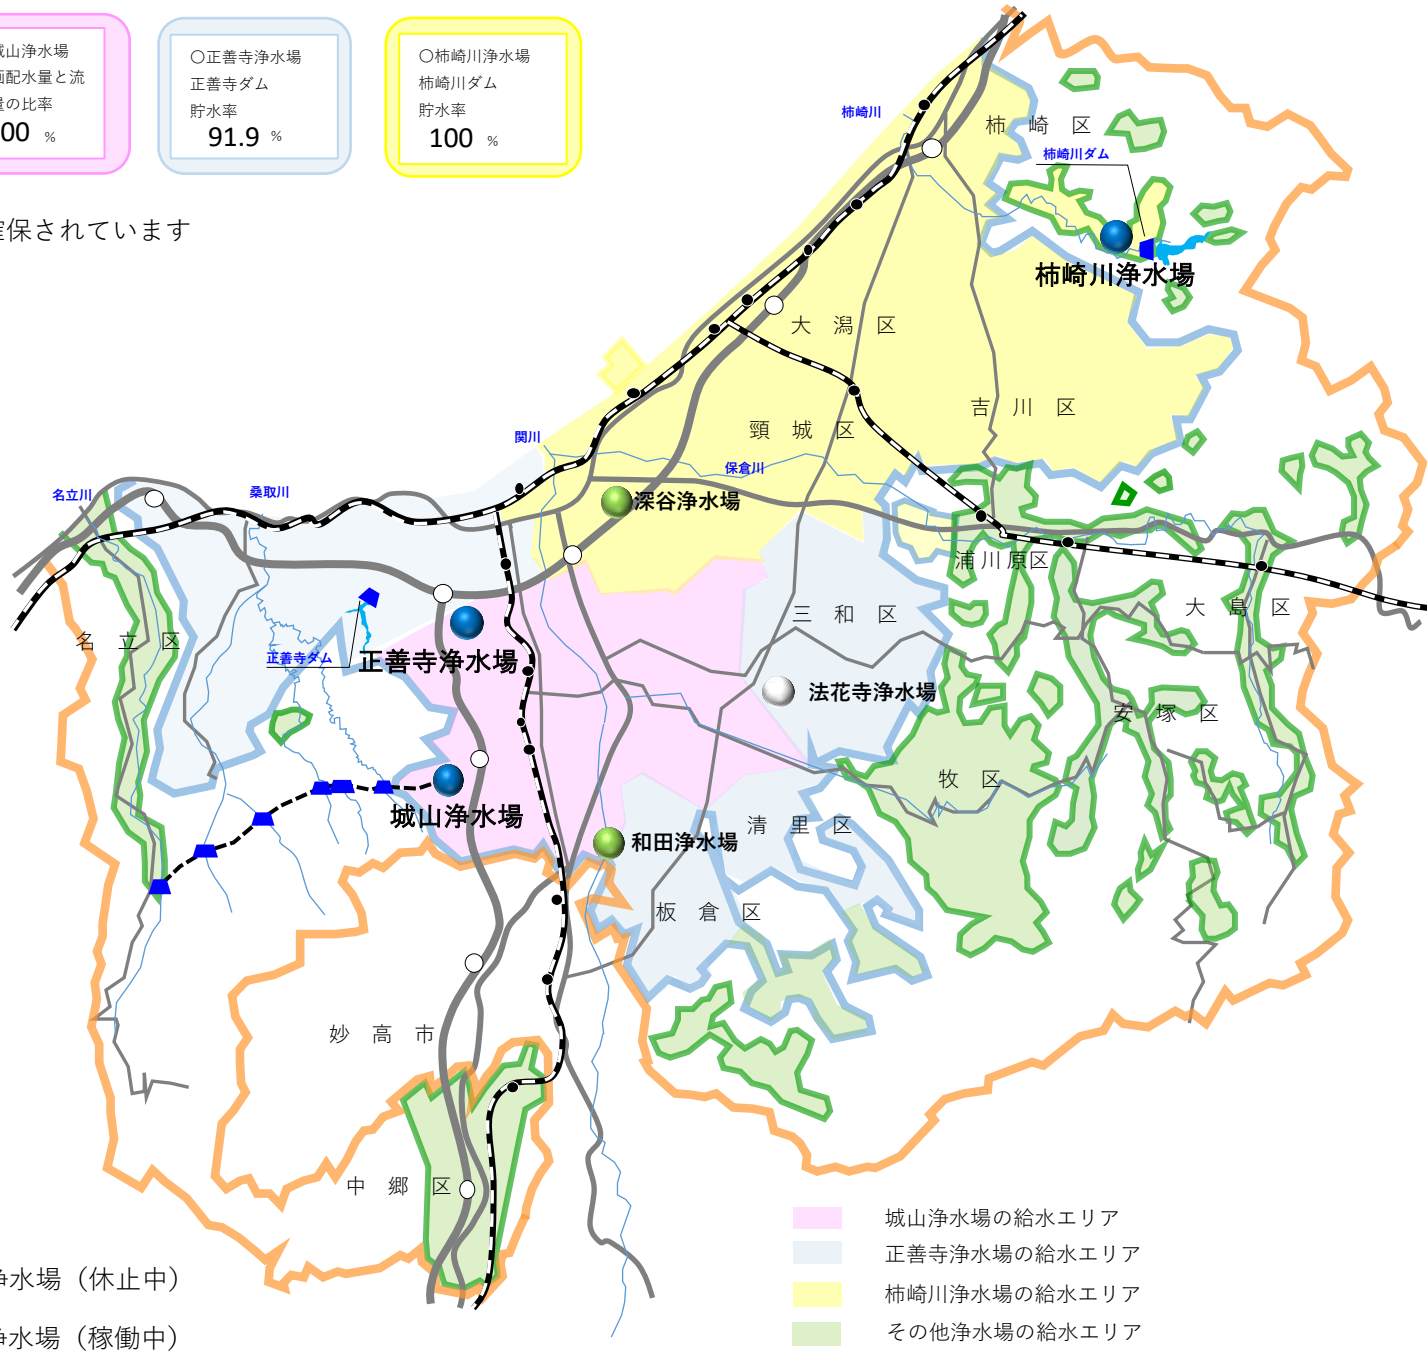

- 地下水浄水場（休止中）
- 地下水浄水場（稼働中）

- 城山浄水場の給水エリア
- 正善寺浄水場の給水エリア
- 柿崎川浄水場の給水エリア
- その他浄水場の給水エリア

## その他浄水場の給水エリア

- |      |          |               |
|------|----------|---------------|
| 板倉区  | ● 山越浄水場  | ● 筒方浄水場       |
|      | ● 寺野浄水場  |               |
| 浦川原区 | ● 小谷島浄水場 | ● 谷浄水場        |
|      | ● 法定寺浄水場 | ● 小蒲生田浄水場     |
|      | ● 坪野浄水場  | ● 小麦平浄水場      |
| 大島区  | ● 赤倉浄水場  | ● 旭浄水場        |
|      | ● 板山浄水場  | ● 菖蒲浄水場       |
| 柿崎区  | ● 小萱浄水場  | ● 東横山浄水場      |
|      | ● 北黒岩浄水場 | ● 水野下牧浄水場     |
|      | ● 南黒岩浄水場 |               |
| 清里区  | ● 青柳浄水場  |               |
| 中郷区  | ● 中郷浄水場  |               |
| 中ノ俣  | ● 中ノ俣浄水場 |               |
| 名立区  | ● 不動浄水場  |               |
| 牧区   | ● 牧浄水場   |               |
| 安塚区  | ● 切越浄水場  | ● 朴ノ木浄水場      |
|      | ● 船倉浄水場  | ● 伏野浄水場       |
|      | ● 真萩平浄水場 | ● 須川第1・2・3浄水場 |
| 吉川区  | ● 川谷上浄水場 | ● 川谷下浄水場      |
|      | ● 石谷浄水場  |               |



ダムのリアルタイム情報は下記のアドレスからご確認ください。



[新潟県河川防災情報システム](#)

以下状態になったときを「渇水状態」としています。

- ・正善寺ダムの貯水位が著しく低下し、その貯水率37%（利水容量 100万m<sup>3</sup>）を確保することが困難となり、城山浄水場、正善寺浄水場、柿崎川浄水場、和田浄水場及び深谷浄水場から融通調整を行っても、必要給水量の確保が困難な状態
- ・上記浄水場以外のいずれかの浄水場において原水流入量が低下し、当該浄水場の配水範囲における必要給水量を確保できない状態
- ・渇水状態になると見込まれる場合、ガス水道局に渇水対策準備会議を設置します。