

上越市水源状況

令和6年10月10日 現在 【各浄水場の必要量は確保されています】




○城山浄水場
計画配水量と流入量の比率
100%

○正善寺浄水場
正善寺ダム
貯水率
94.4%

○柿崎川浄水場
柿崎川ダム
貯水率
100%

- 必要量確保されています
- ↑ ↓
- 渇水

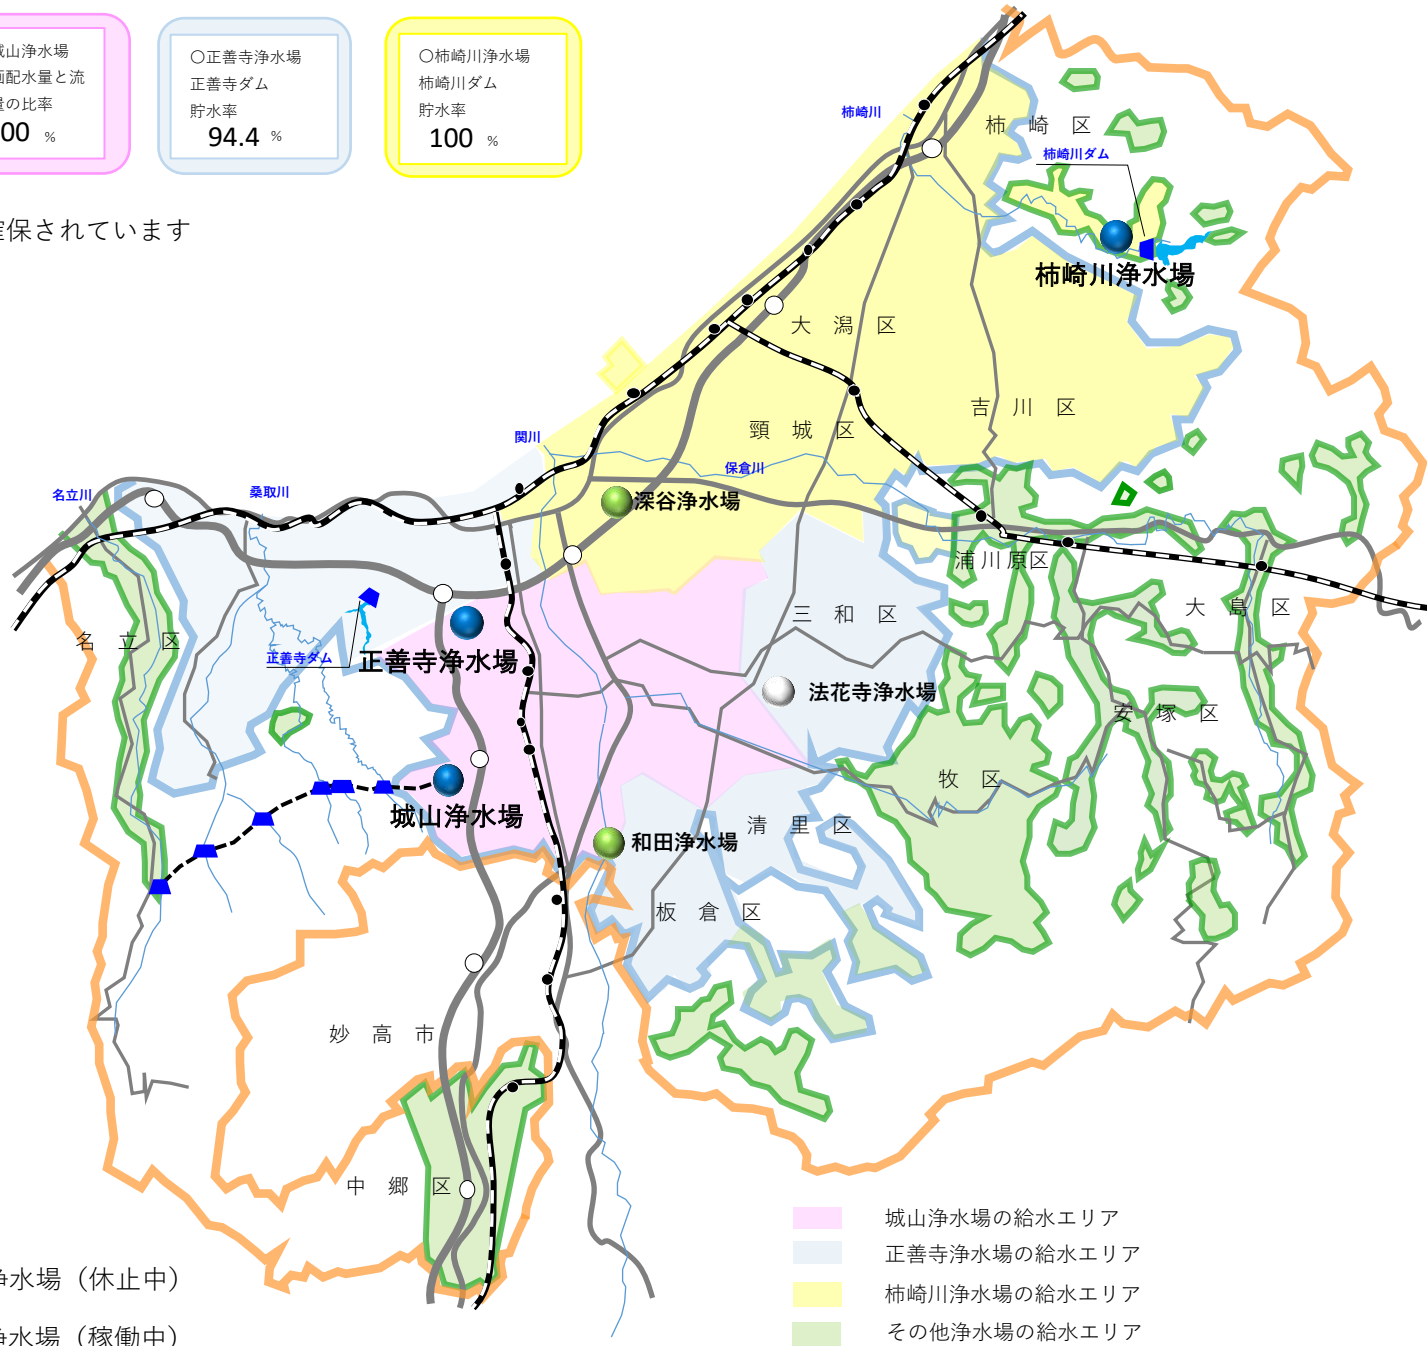

- 地下水浄水場 (休止中)
- 地下水浄水場 (稼働中)

● 城山浄水場の給水エリア
● 正善寺浄水場の給水エリア
● 柿崎川浄水場の給水エリア
● その他浄水場の給水エリア

その他浄水場の給水エリア

- 板倉区 ● 山越浄水場 ● 筒方浄水場 ● 寺野浄水場
- 浦川原区 ● 小谷島浄水場 ● 谷浄水場 ● 法定寺浄水場 ● 小蒲生田浄水場 ● 坪野浄水場 ● 小麦平浄水場
- 大島区 ● 赤倉浄水場 ● 旭浄水場 ● 板山浄水場 ● 菖蒲浄水場
- 柿崎区 ● 小萱浄水場 ● 東横山浄水場 ● 北黒岩浄水場 ● 水野下牧浄水場 ● 南黒岩浄水場
- 清里区 ● 青柳浄水場
- 中郷区 ● 中郷浄水場
- 中ノ俣 ● 中ノ俣浄水場
- 名立区 ● 不動浄水場
- 牧区 ● 牧浄水場
- 安塚区 ● 切越浄水場 ● 朴ノ木浄水場 ● 船倉浄水場 ● 伏野浄水場 ● 真萩平浄水場 ● 須川第1・2・3浄水場
- 吉川区 ● 川谷上浄水場 ● 川谷下浄水場 ● 石谷浄水場



ダムのリアルタイム情報は下記のアドレスからご確認ください。



[新潟県河川防災情報システム](#)

以下状態になったときを「渇水状態」としてしています。

- ・正善寺ダムの貯水位が著しく低下し、その貯水率37%（利水容量 100万m³）を確保することが困難となり、城山浄水場、正善寺浄水場、柿崎川浄水場、和田浄水場及び深谷浄水場から融通調整を行っても、必要給水量の確保が困難な状態
- ・上記浄水場以外のいずれかの浄水場において原水流入量が低下し、当該浄水場の配水範囲における必要給水量を確保できない状態
- ・渇水状態になると見込まれる場合、ガス水道局に渇水対策準備会議を設置します。