

# 上越市水源状況

令和7年6月20日 現在 【各浄水場の必要量は確保されています】



○城山浄水場  
計画配水量と流入量の比率  
100 %


○正善寺浄水場  
正善寺ダム  
貯水率  
53.0 %

○柿崎川浄水場  
柿崎川ダム  
貯水率  
100 %

● 必要量確保されています



● 渇水

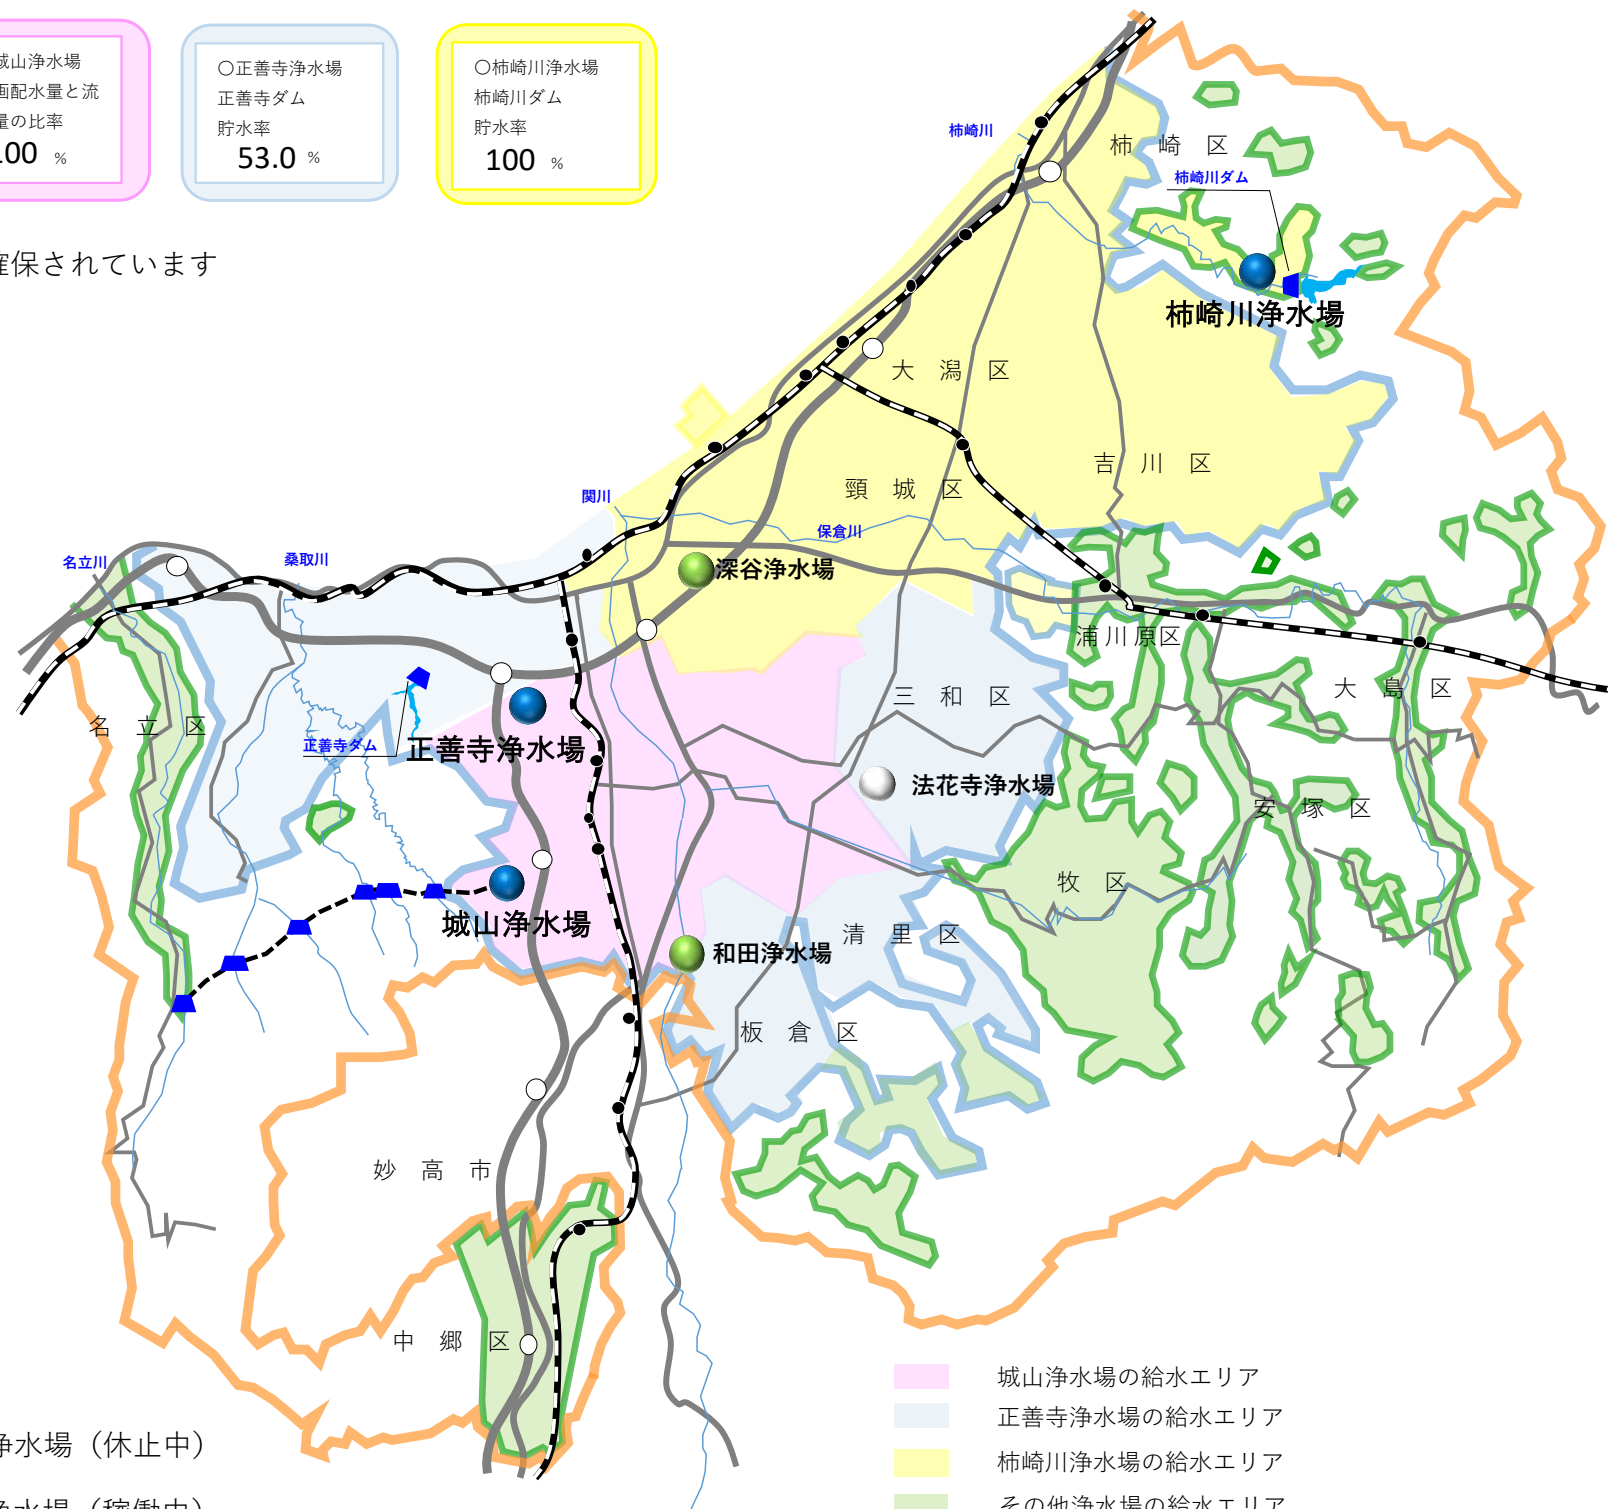

● 地下水浄水場（休止中）

● 地下水浄水場（稼働中）

城山浄水場の給水エリア  
正善寺浄水場の給水エリア  
柿崎川浄水場の給水エリア  
その他浄水場の給水エリア

## その他浄水場の給水エリア

板倉区

● 山越浄水場  
● 寺野浄水場  
● 筒方浄水場

浦川原区

● 小谷島浄水場  
● 法定寺浄水場  
● 坪野浄水場  
● 谷浄水場  
● 小蒲生田浄水場  
● 小麦平浄水場

大島区

● 赤倉浄水場  
● 板山浄水場  
● 旭浄水場  
● 菖蒲浄水場

柿崎区

● 小萱浄水場  
● 北黒岩浄水場  
● 南黒岩浄水場  
● 東横山浄水場  
● 水野下牧浄水場

清里区

● 青柳浄水場

中郷区

● 中郷浄水場

中ノ俣

● 中ノ俣浄水場

名立区

● 不動浄水場

牧区

● 牧浄水場

安塚区

● 切越浄水場  
● 船倉浄水場  
● 真荻平浄水場  
● 川谷上浄水場  
● 石谷浄水場  
● 朴ノ木浄水場  
● 伏野浄水場  
● 須川第1・2・3浄水場  
● 川谷下浄水場

吉川区



ダムのリアルタイム情報は下記のアドレスからご確認ください。



[新潟県河川防災情報システム](#)

以下状態になったときを「渇水状態」としています。

- ・正善寺ダムの貯水位が著しく低下し、その貯水率37%（利水容量 100万m<sup>3</sup>）を確保することが困難となり、城山浄水場、正善寺浄水場、柿崎川浄水場、和田浄水場及び深谷浄水場から融通調整を行っても、必要給水量の確保が困難な状態
- ・上記浄水場以外のいずれかの浄水場において原水流入量が低下し、当該浄水場の配水範囲における必要給水量を確保できない状態
- ・渇水状態になると見込まれる場合、ガス水道局に渇水対策準備会議を設置します。