

上越市水源状況

令和7年7月11日 現在 【各浄水場の必要量は確保されています】




○城山浄水場
計画配水量と流入量の比率
100%

○正善寺浄水場
正善寺ダム
貯水率
31.3%

○柿崎川浄水場
柿崎川ダム
貯水率
100%

- 必要量確保されています
- ↑ ↓
- 渇水

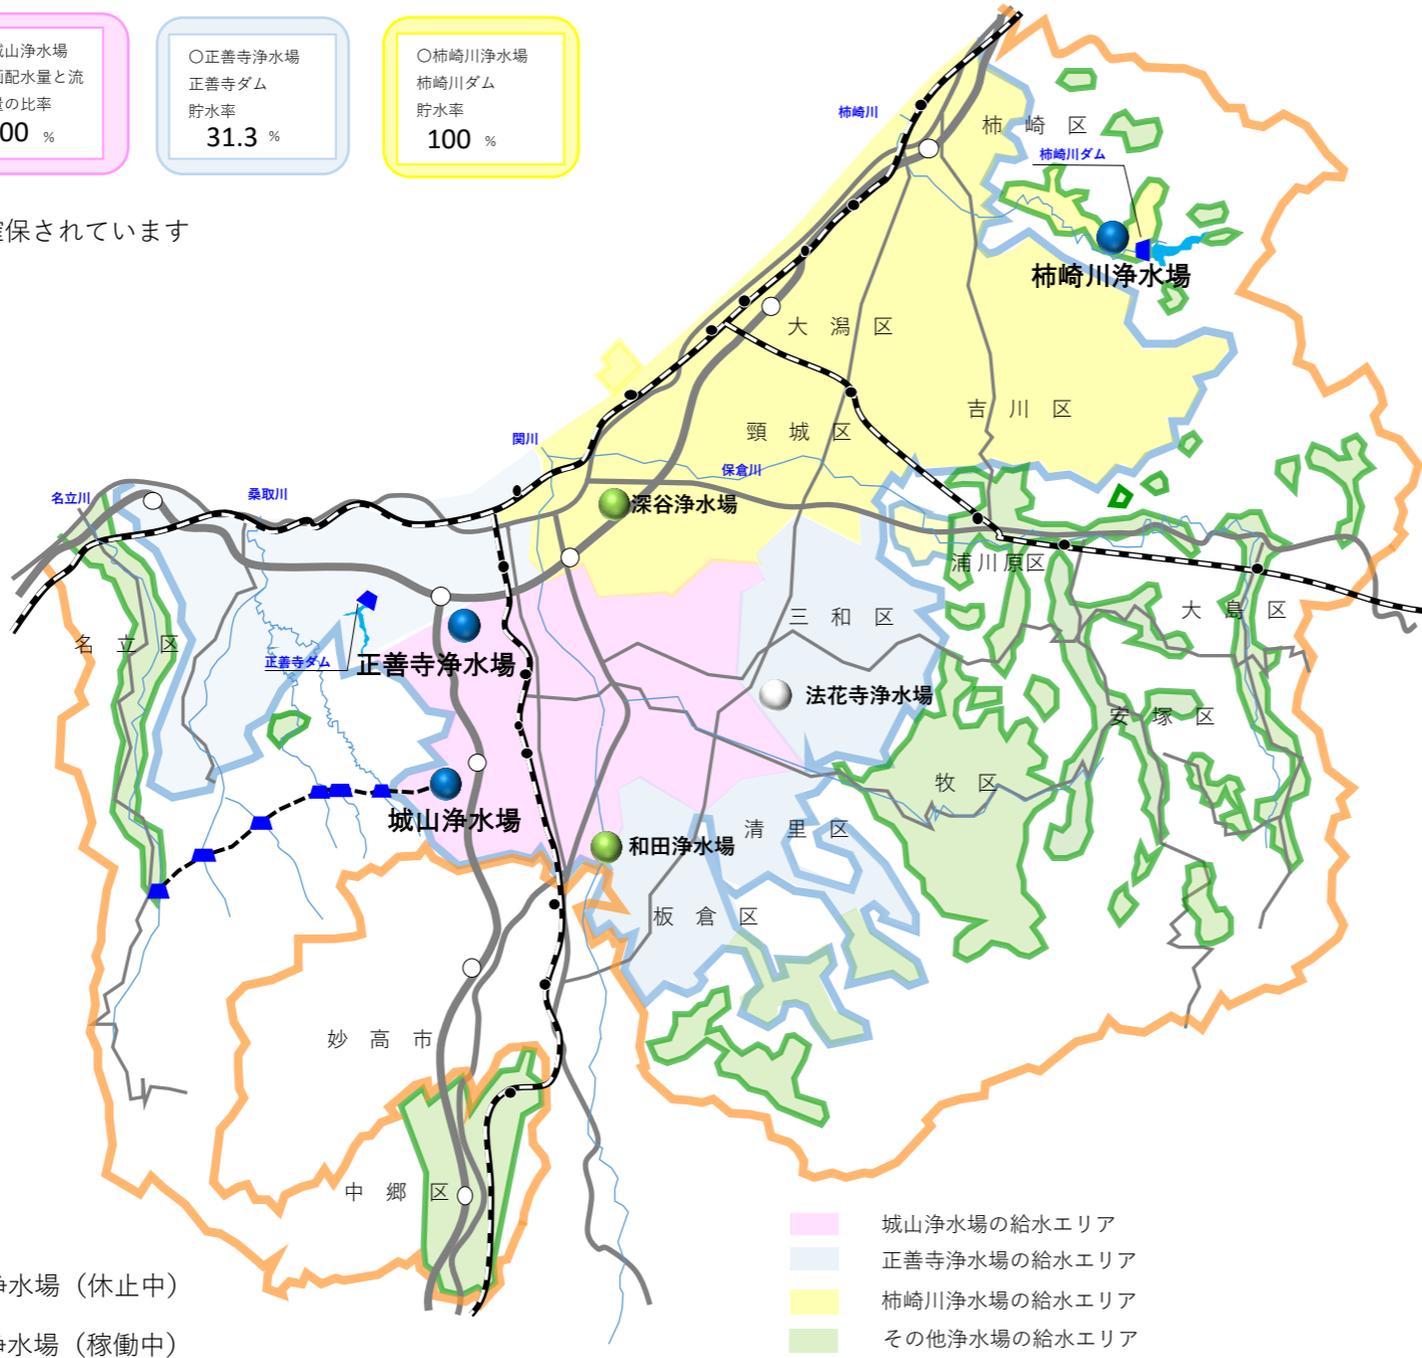

- 地下水浄水場（休止中）
- 地下水浄水場（稼働中）

● 城山浄水場の給水エリア
● 正善寺浄水場の給水エリア
● 柿崎川浄水場の給水エリア
● その他浄水場の給水エリア

その他浄水場の給水エリア

- 板倉区
 - 山越浄水場
 - 寺野浄水場
 - 筒方浄水場
- 浦川原区
 - 小谷島浄水場
 - 法定寺浄水場
 - 坪野浄水場
 - 赤倉浄水場
 - 板山浄水場
 - 小萱浄水場
 - 北黒岩浄水場
 - 南黒岩浄水場
 - 青柳浄水場
 - 中郷浄水場
 - 中ノ俣浄水場
 - 不動浄水場
 - 牧浄水場
 - 切越浄水場
 - 船倉浄水場
 - 真萩平浄水場
 - 川谷上浄水場
 - 石谷浄水場
- 大島区
 - 旭浄水場
 - 菖蒲浄水場
- 柿崎区
 - 東横山浄水場
 - 水野下牧浄水場
- 清里区
- 中郷区
- 中ノ俣
- 名立区
- 牧区
- 安塚区
 - 朴ノ木浄水場
 - 伏野浄水場
 - 須川第1・2・3浄水場
 - 川谷下浄水場
- 吉川区



ダムのリアルタイム情報は下記のアドレスからご確認ください。



新潟県河川防災情報システム